

御承認願申請書

殿

製品名

工事名

年 月 日

 東海商事  工業株式会社

(様式-1)

1. 示 方 配 合

配 合 記 号	粗骨材 の最大 寸法 (mm)	自 己 充てん 性のラ ンク	目 標 スラン プフロ ー (cm)	目 標 50cm フロー 時間 (秒)	水 結 合材比 (%)	水粉体 容積比 (%)	空気量 (%)	単位粗 骨材絶 体容積 (m^3/m^3)	単位量 (kg/m^3)							
									水	セ メ ン ト	混和材	溶 融 スラグ	細骨材	粗骨材	混和剤	
									W	C	F		S	G	高性能 AE 減 水剤	その他 の混和 剤
C	15	1	70±7.5	1～10	51.4	1.04	4.5±1.5	0.310	180	350	168	232	561	828	3.50	—

配合設計条件

設計基準強度(材令14日) $40.0\text{N}/\text{mm}^2$

配 合 強 度 $47.5\text{N}/\text{mm}^2$

骨材の最大寸法 15mm

セメントの密度 (g/cm^3) 3.15 ± 0.02

細骨材の粗粒率 2.80 ± 0.15

混和材の密度 (g/cm^3) 2.70 ± 0.02

粗骨材の粗粒率 6.35 ± 0.15

細骨材の密度 (g/cm^3) 2.67 ± 0.02

溶融スラグの粗粒率 2.75 ± 0.20

粗骨材の密度 (g/cm^3) 2.67 ± 0.02

塩化物イオン量 $0.30\text{kg}/\text{m}^3$ 以下

溶融スラグの密度 (g/cm^3) 2.82 ± 0.02

アルカリ骨材反応対策 無害な骨材を使用する

2. 材 料

セメント (製造会社名、種別)

住友大阪セメント(株)岐阜工場、普通ポルトランドセメント

混和材(製造会社名、銘柄、用途種類)

近江鉱業(株)、カルファインダー、石灰石微粉末

混和剤(製造会社名、銘柄、用途種類)

(株)竹本油脂、チューポールHP-11、高性能AE減水剤

水 (地下水、上水道の別)

地下水

骨 材(製造会社名及び産地)

細骨材 矢橋工業(株)、赤坂産

粗骨材 マルアイ石灰工業(株)、昼飯産

溶融スラグ細骨材 西濃環境整備組合、下座倉産

細骨材 砕 砂 5mm以下


粗骨材 砕 石 15mm ～ 5mm

溶融スラグ細骨材 5mm以下

3. コンクリート配合別製品名表

配合記号	設計基準強度	配合強度	コンクリート二次製品名	摘 要
C	$40.0\text{ N}/\text{mm}^2$	$47.5\text{N}/\text{mm}^2$	ベース付歩車道境界ブロック 可変勾配側溝本体及びふた 落ちふた式U形側溝本体及びふた	

I Q C	試験室長	担当者	合・否
			合格



セメント試験成績表

No. 571792

2020 年 8 月 度

住友大阪セメント株式会社

種 類 品 質		普通ポルトランドセメント JIS R 5210				早強ポルトランドセメント JIS R 5210				高 炉 セ メ ン ト B 種 JIS R 5211			
		JIS 規格値	試験成績			JIS 規格値	試験成績			JIS 規格値	試験成績		
			平均値	標準偏差	最大値 (最小値)		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)
密 度 g/cm ³		—	3.15	—	—	—	3.13	—	—	—	3.04	—	—
比 表 面 積 cm ² /g		2500以上	3290	72	—	3300以上	4630	67	—	3000以上	3760	73	—
凝 結	水 量 %	—	27.8	—	—	—	30.1	—	—	—	29.1	—	—
	始 発 h-min	60min以上	2-11	—	(1-50)	45min以上	1-48	—	(1-40)	60min以上	2-50	—	(2-25)
	終 結 h-min	10h以下	3-33	—	4-15	10h以下	2-53	—	3-05	10h以下	4-41	—	5-30
安 定 性		良	良	—	—	良	良	—	—	良	良	—	—
圧縮強さ N/mm ²	1d	—	—	—	—	10.0以上	28.4	1.34	—	—	—	—	—
	3d	12.5以上	31.5	1.34	—	20.0以上	48.6	1.54	—	10.0以上	22.1	1.50	—
	7d	22.5以上	46.0	1.67	—	32.5以上	59.2	1.64	—	17.5以上	35.9	1.63	—
	28d	42.5以上	62.0	1.86	—	47.5以上	71.1	1.90	—	42.5以上	61.4	1.76	—
水 和 熱 J/g	7d	—	344	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	28d	—	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
化学成分 %	酸化マグネシウム	5.0以下	1.29	—	1.76	5.0以下	1.26	—	1.55	6.0以下	3.60	—	4.10
	三酸化硫黄	3.5以下	1.88	—	2.14	3.5以下	2.94	—	3.08	4.0以下	1.95	—	2.08
	強 熱 減 量	5.0以下	2.60	—	2.95	5.0以下	1.58	—	1.72	5.0以下	1.77	—	1.94
	全アルカリ	0.75以下	0.56	—	0.65	0.75以下	0.48	—	0.54	—	—	—	—
	塩化物イオン	0.035以下	0.020	—	0.026	0.02以下	0.009	—	0.012	—	0.012	—	—

備考：

高炉セメントB種

- ベースセメントの全アルカリ (%) : 0.56
- 高 炉 ス ラ グ の 分 量 (%) : 40~45

全アルカリの最大値のうち直近6ヶ月の最大値
 普通ポルトランドセメント (%) : 0.65
 早強ポルトランドセメント (%) : 0.58

- 試験方法は、JIS R 5201、JIS R 5202、JIS R 5203及びJIS R 5204による。なお、JIS R 5202は本体法による。
- 安定性の試験成績は、バット法による。
- 28dの圧縮強さ及び水和熱は、前月度の値を示す。

お問い合わせその他ご連絡先：

住友大阪セメント株式会社
名古屋支店

〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2丁目14番19号
 (住友生命名古屋ビル3F)
 TEL(052)566-3203
 静岡営業所 TEL(054)253-7108

骨材試験成績書

東海商事ブロック工業株式会社・大野工場
岐阜県揖斐郡大野町本庄
TEL 0585 (35) 2031
FAX 0585 (35) 2522

検印欄

IQC 室長 試験係




令和 2年 8月 度

産地品名	赤坂産 細骨材		昼飯産 粗骨材					
骨材名称	砕砂		砕石					
最大寸法 (mm)	5		15					
試験項目	結果	規格値	結果	規格値	結果	規格値	結果	規格値
表乾密度 (g/cm ³)	2.67	2.67±0.02	2.67	2.67±0.02				
絶乾密度 (g/cm ³)	2.64	2.5以上	2.65	2.5以上				
吸水率 (%)	0.94	3.0以下	0.79	3.0以下				
単位容積質量 (kg/ℓ)								
粒形判定実積率 (%)	58.2	54以上						
微粒分量 (%)	2.6	3.0±2.0	0.4	0.5±0.5				
粘土塊量 (%)								
軟石量 (%)								
有機不純物								
安定性 (%)	0.8	10以下	1.5	12以下				
塩化物量 (%)								
すりへり減量 (%)			25.5	40以下				
アルカリ骨材反応性試験	A	無害である	A	無害である				

ふるい分け試験 (通過率%)

骨材名称	砕砂		砕石					
ふるい (mm)	通過率	規格値	通過率	規格値	通過率	規格値	通過率	規格値
50			100	100-100				
40			100	100-100				
30			100	100-100				
25			100	100-100				
20			100	100-100				
15			100	100- 90				
10	100	100-100	55	70- 40				
5	100	100- 90	2	15- 0				
2.5	88	100- 80	1	5- 0				
1.2	69	90- 50						
0.6	33	65- 25						
0.3	18	35- 10						
0.15	5	15- 2						
粗粒率	2.87	2.80±0.15	6.42	6.35±0.15				

粒度曲線

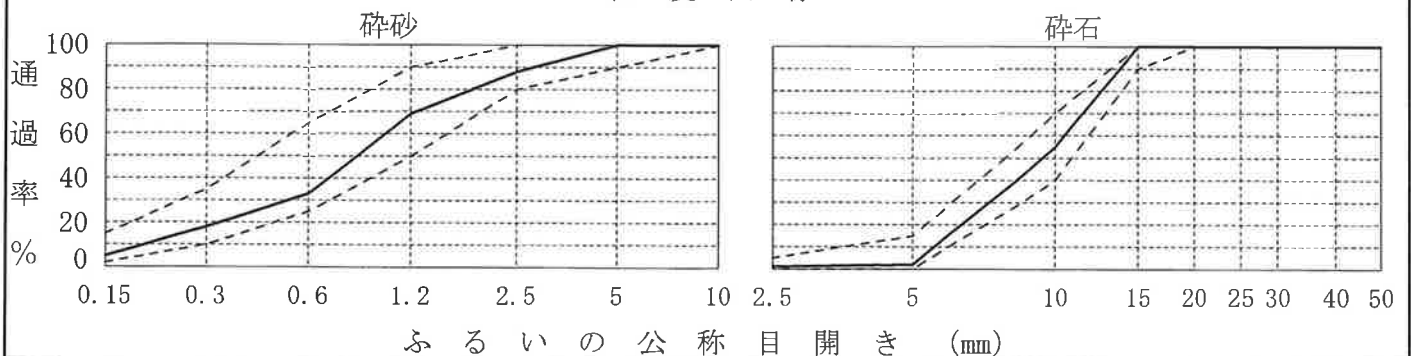

備考:

■ 骨材試験成績書 ■

東海商事ブロック工業株式会社・大野工場
岐阜県揖斐郡大野町本庄
TEL 0585(35)2031
FAX 0585(35)2522

検 印 欄

IQC 室 長 試験係




令和 2 年 8 月度

産地品名	西濃産 溶融スラグ							
骨材名称	溶融スラグ							
最大寸法(mm)	5							
試験項目	結果	規格値	結果	規格値	結果	規格値	結果	規格値
表乾密度 (g/cm ³)	2.83	2.82±0.02						
絶乾密度 (g/cm ³)	2.82	2.50以上						
吸水率 (%)	0.21	3.0以下						
単位容積質量 (kg/ℓ)								
粒形判定実積率 (%)	53.7	53.0以上						
微粒分量 (%)	2.2	5.0以下						
粘土塊量 (%)								
軟石量 (%)								
有機不純物								
安定性 (%)	0.3	10.0以下						
塩化物量 (%)								
すりへり減量 (%)								
アルカリ骨材反応性試験	A	無害である						

ふるい分け試験 (通過率%)

骨材名称	溶融スラグ							
ふるい(mm)	通過率	規格値	通過率	規格値	通過率	規格値	通過率	規格値
50								
40								
30								
25								
20								
15								
10	100	100-100						
5	100	100- 90						
2.5	98	100- 80						
1.2	78	90- 50						
0.6	41	65- 25						
0.3	15	35- 10						
0.15	6	15- 2						
粗粒率	2.62	2.75±0.20						

粒 度 曲 線 溶融スラグ

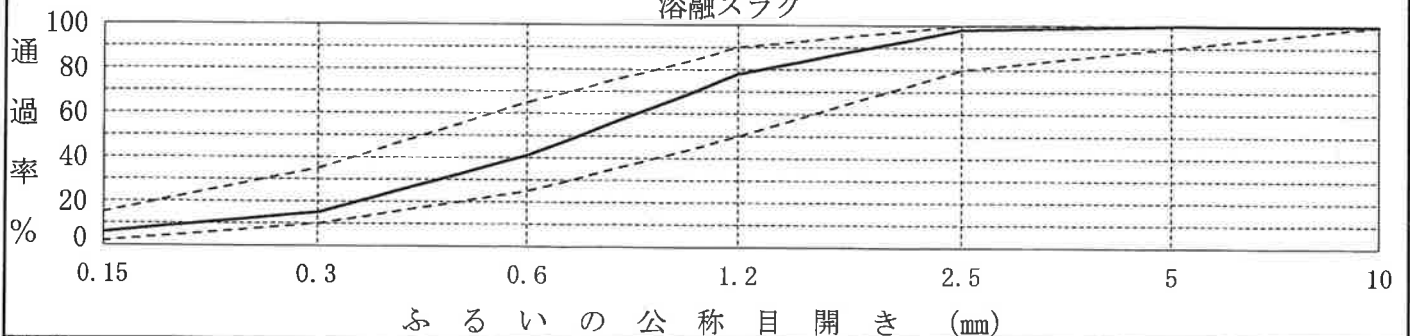

備考:

コンクリート用溶融スラグ細骨材試験成績書

令和2年8月5日

I Q C	試験室長	担当者	合・否
			合格

品質管理責任者

製造者 : 西濃環境整備組合
 製造工場 : 西濃環境保全センター
 製造年月 : 令和 2 年 5 月、6 月
 採取年月 : 5 月 25 日、6 月 1 日、8 日、14 日
 ロット番号 : 0205-0206
 搬出ヤード名 : No.5

環境安全品質試験
 (いずれかに○印)

☒ 環境安全形式試験
 溶融スラグ骨材試料で実施

☐ 環境安全受渡試験

試験実施事業者・責任者(検液の調整及び分析)
 (一財) 岐阜県公衆衛生検査センター 環境計量士 杉浦 智彦

区分	項目	試験項目							
		カドミウム	鉛	六価クロム	ひ素	水銀	セレン	ふっ素	ほう素
溶出量 mg/L	試験結果	0.001未満 ✓	0.005未満 ✓	0.04未満 ✓	0.005未満 ✓	0.0005未満 ✓	0.002未満 ✓	0.2 ✓	0.06 ✓
	環境安全品質基準	0.01以下	0.01以下	0.05以下	0.01以下	0.0005以下	0.01以下	0.8以下	1以下
含有量 mg/kg	試験結果	3未満 ✓	8 ✓	2未満 ✓	1未満 ✓	0.05未満 ✓	3未満 ✓	180 ✓	320 ✓
	環境安全品質基準	150以下	150以下	250以下	150以下	15以下	150以下	4000以下	4000以下

製品の呼び方	化学成分%				塩化物量 (NaClとして) %	アルカリシリカ反応性			絶乾密度 g/cm ³	吸水率 %	安定性 %	粒形判定 実積率 %	微粒分 量 %
	酸化カルシウム (CaOとして)	全硫黄 (Sとして)	三酸化硫黄 (SO3として)	金属鉄 ^{a)}		化学法	モルタル バー法	迅速法					
MS 5	37 ✓	0.13 ✓	0.1未満	0.8	0.005未満	A ✓	—	—	2.82✓	0.23✓	0.3 ✓	53.9 ✓	1.8 ✓
規格値	45.0以下	2.0以下	0.5以下	1.0以下	0.04以下	判定結果をA又はBと 記入する。			2.5以上	3.0以下	10以下	53以上	7.0 (5.0) ^{b)} 以下
製品の呼び方	ふるいを通るものの質量分率 %							粗粒率 c)	膨張率 %	ポップアウトの確認			
	10mm	5mm	2.5mm	1.2mm	0.6mm	0.3mm	0.15mm			核あり	核なし	判定困難	
MS 5	100 ✓	100 ✓	99 ✓	80 ✓	38 ✓	13 ✓	5 ✓	2.65 ✓ (2.69)	-1 ✓	0個 ✓	0個 ✓	0個 ✓	
規格値	100	90～100	80～100	50～90	25～65	10～35	2～15	製造業者と購入者とが 協議によって定めた粗 粒率に対して±0.20の 範囲のものでなければ ならない。	24時間経過後に 膨張があつてはな らない。	ポップアウトがあつてはならない。 判定:ポップアウトではない 核あり:ポップアウト 核なし:ポップアウトではない 判定困難:ポップアウトではない			

- 注 a) 附属書Bによる場合は、試験値の後に“附属書B”と記述する。
 b) 括弧内は、コンクリートの表面がすり減り作用を受ける場合である。
 c) 括弧内は、購入契約時に定められた協議値を記入する。

2020年 7月～2020年12月度 コンクリート用化学混和剤(JIS A 6204)試験結果報告書

〒 501-0533 (78940)

岐阜県揖斐郡大野町本庄859-

1

東海商事ブロック工業㈱

御中

種 類 高性能AE減水剤 標準形 (I種)

商品名 チューポールHP-11

IQC	試験室長	担当者	合・否
			合格

〒443-8611 愛知県蒲郡市港町2番5号

竹本油脂株式会社

☎ (053) 368-1118



1. コンクリートの試験結果

項 目		JIS A 6204による規定値	形式評価試験値	性能確認試験値	
フレッシュコンクリート	減 水 率 %	18以上	19	19 ✓	
	ブリーディング量の比 %	60以下	19	—	
	ブリーディング量の差 cm^3/cm^3	—	—	—	
	凝結時間の差 分	始 発	-60～+90	+5	±0 ✓
		終 結	-60～+90	+10	+10 ✓
	経時変化量	スランプ cm	6.0以下	4.5	4.5 ✓
空 気 量 %		±1.5以内	-0.6	-0.8 ✓	
硬化コンクリート	圧 縮 強 度 比 %	材 齢 1 日	—	—	
		材 齢 2 日 (5℃)	—	—	
		材 齢 7 日	125以上	152 ✓	
		材 齢 28 日	115以上	137 ✓	
	長 さ 変 化 比 %	110以下	97	—	
	凍 結 融 解 に 対 す る 抵 抗 性 (相 対 動 弾 性 係 数 %)		60以上	91	—

注記1 1 m^3 当たりの化学混和剤の使用量 形式評価試験 2.80 kg/m^3 性能確認試験 2.80 kg/m^3

注記2 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2020年 3月の試験結果である。

ただし、圧縮強度の性能確認試験は1年に1回実施し、この表に表示している試験値は、2019年10月の試験結果である。

注記3 この表に表示している形式評価試験は、2016年 1月に竹本油脂株式会社 で実施した試験結果である。

2. 塩化物イオン (Cl^-) 量及び全アルカリ量

項 目	JIS A 6204 による 規定 値	形式評価試験値	性能確認試験		
			化学混和剤中の 含有 量	1 m^3 当たりの 化学混和剤の使用量	試 験 値
塩化物イオン (Cl^-) 量	0.02 kg/m^3 以下	0.00 kg/m^3	0.00 %	2.80 kg/m^3	0.00 kg/m^3 ✓
全 アル カ リ 量	0.30 kg/m^3 以下	0.05 kg/m^3	1.8 %	2.80 kg/m^3	0.05 kg/m^3 ✓

注記1 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2020年 3月の試験結果である。

注記2 この表に表示している形式評価試験は、2016年 1月に竹本油脂株式会社 で実施した試験結果である。

3. チューポールHP-11の品質

化学混和剤中の含有量		密度 (g/cm^3 , 20℃)	
塩化物イオン (Cl^-) 量	全 アル カ リ 量	規 格 値	試 験 値
0.00 %	1.8 %	1.03 ～1.11	1.078 ✓

注 記 この表に表示している試験値は、2020年 3月の試験結果である。



コンクリート混和材石灰石微粉末検査成績書

2020年8月度

東海商事ブロック工業株式会社 御中



種類 : 石灰石微粉末

品名 : カルファインダー90

検査項目		品質規格	成績
比表面積 (cm ² /g)		5000 ± 500	5200 ✓
圧縮強度比 (%)	7d	100 以上	121 ✓
	28d	100 以上	115 ✓
CaCO ₃	(%)	90 以上	98.0 ✓
MgO	(%)	5 以下	0.54 ✓
SO ₃	(%)	0.5 以下	0.1未満 ✓
Al ₂ O ₃	(%)	1.0 以下	0.04 ✓
湿 分	(%)	1.0 以下	0.06 ✓
メチレンブルー吸着量 (mg/g)		1.0 以下	0.03 ✓
全アルカリ量	(%)	0.02 以下	0.01未満 ✓
塩化物イオン	(%)	0.02 以下	0.001 ✓
密 度	(g/cm ³)	2.6 以上	2.71 ✓

社外品質検査項目

- ・圧縮強度比：2020年7月の試験報告書より
- ・メチレンブルー吸着量：2020年6月の試験報告書より
- ・全アルカリ量：2020年6月の試験報告書より

問い合わせ先：近江鋳業株式会社
 営 業 部
 TEL:0749-55-2013
 FAX:0749-55-0641

I Q C	試験室長	担当者	合・否
			合格

試験成績書

No. 20M6003

令和 2 年 6 月 3 日

杉山金網（株） 御中

日本工業規格表示認証番号 IC0408088

大阪鋼業株式会社 三重工場

三重県津市美里町家所 4527

TEL 059-249-3737

出荷日 令和 2 年 6 月 3 日

出荷質量 4, 0 0 0 K g

規格 J I S G 3 5 3 2 鉄線



種類記号	コンクリート用鉄線 (SWM-P)	線 径	2. 6 0 mm
使用線材	軟鋼線材 JIS G 3505		

試験項目	実測寸法 mm	引張荷重 N	引張強さ N/mm ²	絞 り %	曲 げ 性	外 観
規格値						
No.	±0.06	—	540以上	30以上		
1	2. 5 8 /	4, 3 6 0	8 3 4 /	4 6 /	g o o d /	g o o d /
2						
3						

材料の化学成分

%

チャージ No.	C ×100	S i ×100	M n ×100	P ×1000	S ×1000
0 N 4 3 2 2	6	1 9	5 8	1 4	1 2

出荷品製造番号 (製造年月日 | 製造番号)

02.05.26	1201	02.05.27	1101				
	1202		1102				
	1203		1103				
	1204		1104				
	1205						
	1206						

I Q C	試験室長	担当者	合・否
			合格

試験成績書

No. 20M6004

令和 2 年 6 月 3 日

杉山金網（株） 御中

日本工業規格表示 総証番号 IC0408088
大阪鋼業株式会社 三重工場
三重県津市美里町家新 4527
TEL (059) 279-3737

出荷日 令和 2 年 6 月 3 日

出荷質量 9, 6 0 0 K g

規格 J I S G 3 5 3 2 鉄線



種類記号	コンクリート用鉄線 (SWM-P)	線 径	3. 2 0 mm
使用線材	軟鋼線材 JIS G 3505		

試験項目	実測寸法 mm	引張荷重 N	引張強さ N/mm ²	絞 り %	曲 げ 性	外 観
規格値 No.	±0.08	—	540以上	30以上		
1	3. 1 7 ✓	5, 7 4 0 ✓	7 2 8 ✓	5 4 ✓	g o o d ✓	g o o d ✓
2	3. 1 7 ✓	5, 8 4 0 ✓	7 4 0 ✓	5 7 ✓	g o o d ✓	g o o d ✓
3						

材料の化学成分

%

チャージ No.	C ×100	S i ×100	M n ×100	P ×1000	S ×1000
0 N 4 3 2 2	6	1 9	5 8	1 4	1 2

出荷品製造番号 (製造年月日 | 製造番号)

02.05.22	1101	02.05.25	1103				
	1102		1104				
	1201		1201				
	1202		1202				
02.05.25	1101	02.05.26	1101				
	1102		1102				

I Q C	試験室長	担当者	合・否
			合格

試験成績書

No. 20M6028

令和 2 年 6 月 9 日

杉山金網（株） 御中

日本工業規格表示 認証番号 JIC0408088
大阪鋼業株式会社 三重工場
三重県津市美里町家新 4527
TEL (059) 240-3737

出荷日 令和 2 年 6 月 9 日

出荷質量 13,600 Kg

規格 J I S G 3 5 3 2 鉄線



種類記号	コンクリート用鉄線 (SWM-P)	線 径	4.00 mm
使用線材	軟鋼線材 JIS G 3505		

試験項目	実測寸法 mm	引張荷重 N	引張強さ N/mm ²	絞 り %	曲 げ 性	外 観
規格値						
N o .	±0.08	—	540以上	30以上		
1	3.97 ✓	8,040	650 ✓	63 ✓	good ✓	good ✓
2	3.96 ✓	8,200	666 ✓	62 ✓	good ✓	good ✓
3						

材料の化学成分

%

チャージ N o .	C ×100	S i ×100	M n ×100	P ×1000	S ×1000
0 N 4 3 2 2	6	1 9	5 8	1 4	1 2

出荷品製造番号 (製造年月日 | 製造番号)

02.05.29	1101	02.06.01	1101	02.06.01	1201		
	1102		1102		1202		
	1103		1103	02.06.02	1101		
	1104		1104		1102		
	1201		1105		1103		
	1202		1106				

IQC	試験室長	担当者	合・否
			合格

試験成績書

No. 20M6037

令和 2 年 6 月 1 1 日

杉山金網（株） 御中

日本工業規格表示 総証番号 TC0408088
大阪鋼業株式会社 三重工場
三重県津市美里町家所 4527
TEL (059) 279-3737

出荷日 令和 2 年 6 月 1 1 日

出荷質量 13,600 Kg

規格 JIS G 3532 鉄線



種類記号	コンクリート用鉄線 (SWM-P)	線径	5.00 mm
使用線材	軟鋼線材 JIS G 3505 適合材 (SS400材)		

試験項目	実測寸法 mm	引張荷重 N	引張強さ N/mm ²	絞り %	曲げ性	外観
規格値 No.	±0.10	—	540以上	30以上		
1	4.98 ✓	11,700	601 ✓	67 ✓	good ✓	good ✓
2	4.97 ✓	11,600	598 ✓	62 ✓	good ✓	good ✓
3						

材料の化学成分

%

チャージ No.	C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000
0U91687	10	20	54	18	18

出荷品製造番号 (製造年月日 | 製造番号)

02.05.28	2201	02.06.01	2103	02.06.02	2201		
	2202		2104		2202		
	2203		2201		2203		
	2204		2202		2204		
02.06.01	2101		2203		2205		
	2102		2204				

I Q C	試験室長	担当者	合・否

試験成績書

No. 20M6034

令和 2 年 6 月 1 0 日

杉山金網（株） 御中

日本工業規格表示認証番号 IC0408088

大阪鋼業株式会社 三重工場

三重県津市美里町家前 427

TEL (059) 279-2737

出荷日 令和 2 年 6 月 1 0 日

出荷質量 1 3 , 6 6 5 K g

規格 J I S G 3 5 3 2 鉄線



種類記号	コンクリート用鉄線 (SWM-P)	線 径	6 . 0 0 mm
使用線材	軟鋼線材 JIS G 3505 適合材 (SS400材)		

試験項目	実測寸法 mm	引張荷重 N	引張強さ N/mm ²	絞 り %	曲 げ 性	外 観
規格値 No.	±0.10	—	540以上	30以上		
1	5 . 9 7 ✓	1 8 , 6 5 0	6 6 7 ✓	5 9 ✓	g o o d ✓	g o o d ✓
2	5 . 9 7 ✓	1 8 , 7 5 0	6 7 0 ✓	6 1 ✓	g o o d ✓	g o o d ✓
3						

材料の化学成分 %

チャージ No.	C × 100	Si × 100	Mn × 100	P × 1000	S × 1000
0 N 4 4 1 6	1 4	1 7	5 7	1 5	1 2

出荷品製造番号 (製造年月日 | 製造番号)

02.05.20	2201	02.05.21	2201	02.05.22	2101		
	2202		2202		2102		
	2203		2203		2103		
	2204		2204		2104		
	2205		2205		2105		
	2206		2206				

INSPECTION CERTIFICATE 鋼材検査証明書

GODO STEEL, LTD. OSAKA WORKS
合同製鐵株式会社大阪製造所
1-1-2, NISHIJIMA, NISHIYODOGAWA-KU, OSAKA, JAPAN
大阪市西淀川区西島1丁目1番2号

Contract No. 注文No.: 606130560A4
Order's No. 注文書番号:
Supplier 注文者: 伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社
Commodity 品名: 異形棒鋼 (バーインコイル)
Specification 規格: JIS G 3112 SD295A
Customer 需要家: 杉山金網株式会社
Shipper :
Destination 場 港:
工事名称:

JIS No. JIS認証番号: QA0507003

Ship No. 船番:

Certificate No. 証明書番号: 1020200601356
Date 発行日: 2020/06/10
処理コード: 0610 54613

S i z e 寸 法	Length 長 さ	Quantity 員 数	Mass 質 量 kg	Charge No. 鋼 番	Chemical Composition 化学成分(%)									
					C X100	Si X100	Mn X100	P X1000 Max. 50	S X1000 Max. 50					
D 6		3	3,039	452193	17	20	57	19 ✓	18 ✓					
D 6		6	6,064	452202	16	19	61	21 ✓	23 ✓					
D 6		11	11,112	452203	16	20	61	24 ✓	21 ✓					
合計		20	20,215											
S i z e 寸 法	Charge No. 鋼 番	Tensile Test 引張試験 (GL=8D)				Bend Test 曲げ試験		Hardness 硬 度		Impact Test 衝撃試験				
		Y.P. 降伏点 又は0.2%耐力 N/mm2 Min. 295	T.S. 引張強さ N/mm2 440 - 600	EL. 伸び % Min. 16	R.A. 絞り %	Angle °								
D 6	452193	343 ✓	498 ✓	31 ✓		GOOD ✓						I Q C 試験室長 担当名 合・否    合格		
D 6	452202	350 ✓	516 ✓	31 ✓		GOOD ✓								
D 6	452203	342 ✓	513 ✓	30 ✓		GOOD ✓								

Surveyor to

WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN MADE IN ACCORDANCE WITH THE RULES OF THE CONTRACT.
ここに記述された材料は、本契約の規則に従って製造されたことをここに証明します。

Leader of Quality Control Group
品質管理グループリーダー

Daisuke Michishita
道下 大輔



00071000000101

品名	長さ	鋼番	員数	質量 kg	引張試験			曲げ試験	化 学 成 分 (%)						
					降伏点 (N/mm ²)	引張強さ (N/mm ²)	伸 び (%)		C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000	C + $\frac{Mn}{5}$ ×100	
					MIN. 295	440- 600	min. 16					max 50	max 50		
SD295A D10	8.000m	47978 小計 中計	3600 3600 3600	16128 16128	361	499	26	GOOD	18	14	63	31	29		
		合 計	3600	16128											

品名	長さ	鋼番	員数	質量 kg	引張試験			曲げ試験	化 学 成 分 (%)							
					降 伏 点 (N/mm ²)	引張強さ (N/mm ²)	伸 び (%)		C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000	C + $\frac{Mn}{6}$ ×100		
					MIN. 295	440- 600	min. 16		180° 1.5D				max. 50	max. 50		
SD295A D13	8.000m	47972	300	26268	355	500	31	GOOD	19	16	72	27	30			
		47973	300		352	502	31	GOOD	19	16	70	28	31			
		48018	2700		385	521	25	GOOD	23	21	77	30	35			
		小計	3300													
		中計	3300		26268											
合 計			3300		26268											

S. Miyashita

スチール事業部 品質管理責任者
MANAGER OF QUALITY ASSURANCE
STEEL DIVISION
宮下 敏



I Q C	試験室長	担当者	合・否
達	細	真	格

1/2頁

報告書No. 20200430151

令和2年4月30日

骨材のアルカリシリカ反応性試験報告書

矢橋工業株式会社 御中

建部技第202号
岐阜県美濃市極楽寺464番地の7
岐阜県生コンクリート工業組合
中濃試験場
Tel. (0575) 35-3292
Fax. (0575) 35-1248
承認者 武井 兼
場長 武井 兼

ご依頼のありました骨材の試験結果を以下のとおり報告致します。

受付年月日	令和2年4月16日
識別番号	200416A151
骨材名称	細骨材(砕砂)
試験項目	骨材のアルカリシリカ反応性試験 (化学法)
顧客名称 (住所)	矢橋工業株式会社 (岐阜県大垣市南市橋町1753)

原本と相違ないことを証明する。

岐阜県生コンクリート工業組合
中濃試験場 場長

注) 本報告書は、試験場を持ち込まれた本書中に記載の試料についてのみに有効です。
尚、岐阜県生コンクリート工業組合中濃試験場の文書による承認なしでは、完全な複製を除き、報告書の一部分のみを複製する事を禁じます。

2/2頁

採取場所 大垣市赤坂町地内
採取者名 矢橋工業株式会社
採取年月日 令和2年4月16日
骨材名称 細骨材(砕砂)
備考 赤坂産 石灰石
試験実施日 令和2年4月27日 ~ 令和2年4月28日
試験方法 JIS A 1145 : 2017 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法 (化学法)
1. アルカリ濃度減少量 (Rc) : 塩酸(HCl)滴定法
2. 溶解シリカ量 (Sc) : 吸光度法
試験実施場所 岐阜県生コンクリート工業組合 中濃試験場
(住所) (岐阜県美濃市極楽寺464番地の7)
試験結果

繰返し	アルカリ濃度減少量 R c (mmol/L)			溶解シリカ量 S c (mmol/L)		
	V ₁ (mL)	V ₂ (mL)	R c	希釈 n	A (mg/L)	S c
	V ₃ (mL)	F				
1	20	19.40	20	1	2.396	2
2	20	19.46	17	1	2.406	2
3	20	19.38	21	1	2.402	2
平均値	—	—	19	—	—	2

V₃ (mL) : 19.80 F : 1.000

$$R c = \frac{20 \times 0.05 \times F}{V_1} \times (V_3 - V_2) \times 1000$$

ここに、 V₁ : 分取量 (mL)
V₂ : 滴定量 (0.05mol/L 塩酸)
V₃ : 空試験滴定量 (0.05mol/L 塩酸)
F : 0.05mol/L 塩酸ファクター

$$S c = 20 \times n \times A \times \frac{1}{28.09}$$

ここに、 A : 検量線から求めたけい素量 (S i mg/L)

アルカリシリカ反応性の判定

無 害 ✓

—判定基準—

無 害 : a) Scが10mmol/L 以上で、Rcが700mmol/L 未満の範囲で
ScがRc未満となる場合。
b) Scが10mmol/L 未満で、Rcが700mmol/L 未満の場合。

無害でない : Scが10mmol/L 以上で、Rcが700mmol/L 未満の範囲で
ScがRc以上となる場合。

判定しない : Rcが700mmol/L 以上の場合。

注) 採取場所、採取者名、採取年月日、骨材名称、備考は、ご依頼者の申し出により記入しました。



IQC	試験室長	担当者	合・否
達	細	三	合格

1/2頁

報告書No. 20200413152

令和2年4月13日

骨材のアルカリシリカ反応性試験報告書

マルアイ石灰工業株式会社 御中

建部技第202号
岐阜県美濃市極楽寺464番地の7
岐阜県生コンクリート工業組合
中濃試験場
Tel (0575) 33-8292
Fax (0575) 33-1248
承認署名者
場長 武井 薫

ご依頼のありました骨材の試験結果を以下のとおり報告致します。

受付年月日	令和2年3月25日
識別番号	200325A152
骨材名称	碎石 1505
試験項目	骨材のアルカリシリカ反応性試験 (化学法)
顧客名称 (住所)	マルアイ石灰工業株式会社 (岐阜県大垣市赤坂町3351番地)

原本と相違ないことを証明する。

岐阜県生コンクリート工業組合
中濃試験場 場長

注) 本報告書は、試験場に持ち込まれた本書中に記載の試料についてのみに有効です。
尚、岐阜県生コンクリート工業組合中濃試験場の文書による承認なしでは、完全な複製を抜き、報告書の一部分のみを複製する事を禁じます。

2/2頁

報告書No. 20200413152

採取場所 岐阜県大垣市昼飯地内
採取者名 マルアイ石灰工業株式会社
採取年月日 令和2年3月24日
骨材名称 碎石 1505
試験実施日 令和2年4月7日 ~ 令和2年4月8日
試験方法 JIS A 1145 : 2017 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法 (化学法)

1. アルカリ濃度減少量 (Rc) : 塩酸(HCl)滴定法
2. 溶解シリカ量 (Sc) : 吸光光度法

試験実施場所 岐阜県生コンクリート工業組合 中濃試験場
(岐阜県美濃市極楽寺464番地の7)

試験結果

試料量 : 25.00 (g) 反応条件 : 80℃ 24時間

繰返し	アルカリ濃度減少量 Rc (mmol/L)			溶解シリカ量 Sc (mmol/L)		
	V1 (mL)	V2 (mL)	Rc	希釈 n	A (mg/L)	Sc
1	20	19.50	15	1	1.176	1
2	20	19.50	15	1	1.165	1
3	20	19.42	19	1	1.189	1
平均値	—	—	16	—	—	1

V3 (mL) : 19.80 F : 1.000

$$Rc = \frac{20 \times 0.05 \times F}{V1} \times (V3 - V2) \times 1000$$

ここに、 V1 : 分取量 (mL)
V2 : 滴定量 (0.05mol/L 塩酸)
V3 : 空試験滴定量 (0.05mol/L 塩酸)
F : 0.05mol/L 塩酸ファクター

$$Sc = 20 \times n \times A \times \frac{1}{28.09}$$

ここに、 A : 検量線から求めたけい素量 (Si mg/L)

アルカリシリカ反応性の判定

無 害 ✓

—判定基準—

- 無 害 : a) Scが10mmol/L 以上で、Rcが700mmol/L 未満の範囲で
ScがRc未満となる場合。
b) Scが10mmol/L 未満で、Rcが700mmol/L 未満の場合。

無害でない : Scが10mmol/L 以上で、Rcが700mmol/L 未満の範囲で
ScがRc以上となる場合。

判定しない : Rcが700mmol/L 以上の場合。

注) 採取場所、採取者名、採取年月日、骨材名称は、ご依頼者の申し出により記入しました。

試験成績書


東海技物第 20710012-001 号(1/2)

一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター 様

依頼者名称	一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
依頼者住所	岐阜県岐阜市曙町4-6
受付年月日	令和2年4月9日
骨材名称	溶融スラグ
骨材産地	西濃環境保全センター
採取場所	20Z00211
試料採取日	令和2年4月6日
試料採取者	一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター

下記項目の試験結果について別紙のとおり報告します。

令和2年5月7日

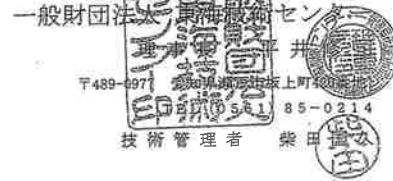

試験項目

1. 骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法)(JIS A 1145:2017)

試験実施場所：一般財団法人 東海技術センター(愛知県瀬戸市坂上町420番地1)

注1. 試験試料等の内容は、ご依頼者の試験依頼書の記載事項に基づき表記しました。

2. 本結果は、ご依頼者が採取し提供された試料に対して適用するものである。

3. この試験成績書の一部分を複製するときは、書面によって当試験所の承認を得るようにして下さい。

東海技物第 20710012-001 号(2/2)

骨材名称 溶融スラグ
骨材産地 西濃環境保全センター
採取場所 20Z00211
試料採取日 令和2年4月6日
試料採取者 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
試験実施日 令和2年4月30日 ~ 5月1日

試験方法 JIS A 1145

1. アルカリ濃度減少量(Rc) : 塩酸(HCl)滴定法
2. 溶解シリカ量(Sc) : 原子吸光度法

試験結果

試料量 : 25.00 (g) 反応条件 : 80℃ 24時間

繰返し	アルカリ濃度減少量 Rc (mmol/L)			溶解シリカ量 Sc (mmol/L)		
	V ₁ (ml)	V ₂ (ml)	Rc	n	A (mg/L)	Sc
1	20	19.50	16	1	1.7	1
2	20	19.52	15	1	1.7	1
3	20	19.51	16	1	1.7	1
平均値	—	—	16	—	—	1

V₃ (ml) : 19.82

F : 1.001

$$* Rc = (20 \times 0.05 \times F) \times (V_3 - V_2) \div V_1 \times 1000$$

ここに V₁ : 分取量

V₂ : 滴定量 (0.05mol/L塩酸)

V₃ : 空試験量 (0.05mol/L塩酸)

F : 0.05mol/L 塩酸ファクター

$$* Sc = 20 \times n \times A \div 28.09$$

ここに n : 希釈倍率

A : シリカ濃度 (Si mg/L)

アルカリシリカ反応性の判定	無 害
---------------	-----

—判定基準—

無 害 : 下記以外の場合は、無害と判定する。

無害でない : Sc ≥ 10mmol/LかつRc < 700mmol/Lの時

Sc ≥ Rcとなる場合は、無害でない。

I Q C	試験室長	担当者	合・否
			合格

アルカリシリカ反応抑制対策

令和 2 年 8 月度

配合種類 40 - 70 - 15 (溶融スラグ)

東海商事ブロック工業(株)大野工場

抑制対策の区分	抑制対策の方法																																
a) コンクリート中のアルカリ総量の規制	全アルカリ量⁽¹⁾が明らかなポルトランドセメントなどを使用し、式(1)によって計算されるコンクリート中のアルカリ総量(R_t)が3.0kg/m^3以下となることを確認する。 $R_t = R_C + R_a + R_s + R_m \dots\dots\dots(1)$ ここに、R_t : コンクリート中のアルカリ総量 (kg/m^3) R_C : コンクリート中のセメントに含まれる全アルカリ量⁽¹⁾ (kg/m^3) $=$ 単位セメント量 (kg/m^3) $\times$ セメント中の全アルカリ量⁽¹⁾ (%) / 100 R_a : コンクリート中の混和材に含まれる全アルカリ量 (kg/m^3) $=$ 単位混和材量 (kg/m^3) $\times$ 混和材中の全アルカリ量⁽¹⁾ (%) / 100 R_s : コンクリート中の骨材に含まれる全アルカリ量 (kg/m^3) $=$ 単位骨材量 (kg/m^3) $\times 0.53 \times$ 骨材中のNaCl量 (%) / 100 R_m : コンクリート中の混和剤に含まれる全アルカリ量 (kg/m^3) $=$ 単位混和剤量 (kg/m^3) $\times$ 混和剤中の全アルカリ量⁽¹⁾ (%) / 100 <table border="1"> <tr> <td>セメント中の全アルカリ量</td><td>(%)</td><td>0.65</td></tr> <tr> <td>単位セメント量</td><td>(kg/m^3)</td><td>350</td></tr> <tr> <td>混和材中の全アルカリ量</td><td>(%)</td><td>0.01</td></tr> <tr> <td>単位混和材量</td><td>(kg/m^3)</td><td>168</td></tr> <tr> <td>骨材中(細骨材)の種類</td><td>砕砂</td><td>溶融スラグ</td></tr> <tr> <td>骨材中(細骨材)のNaClの量</td><td>(%)</td><td>0.000</td><td>0.005</td></tr> <tr> <td>単位骨材(細骨材)量</td><td>(kg/m^3)</td><td>561</td><td>232</td></tr> <tr> <td>混和剤中の全アルカリ量</td><td>(%)</td><td>1.8</td></tr> <tr> <td>単位混和剤量</td><td>(kg/m^3)</td><td>3.50</td></tr> <tr> <td>コンクリート中のアルカリ総量</td><td>(kg/m^3)</td><td>2.36</td></tr> </table> ただし、セメント中の全アルカリ量 (A_c) の値としては、直近6か月間の試験成績表に示されている全アルカリの最大値の最も大きい値を用いる。また、混和材及び混和剤に含まれる全アルカリ量並びに骨材のNaClの値は、最新の試験成績表に示されている値とする。 注⁽¹⁾ Na_2O及びK_2Oの含有量の和を、これと等価なNa_2Oの量 (Na_2Oeq) に換算して表した値で、$\text{Na}_2\text{Oeq}(\%) = \text{Na}_2\text{O}(\%) + 0.658\text{K}_2\text{O}(\%)$ とする。	セメント中の全アルカリ量	(%)	0.65	単位セメント量	(kg/m^3)	350	混和材中の全アルカリ量	(%)	0.01	単位混和材量	(kg/m^3)	168	骨材中(細骨材)の種類	砕砂	溶融スラグ	骨材中(細骨材)のNaClの量	(%)	0.000	0.005	単位骨材(細骨材)量	(kg/m^3)	561	232	混和剤中の全アルカリ量	(%)	1.8	単位混和剤量	(kg/m^3)	3.50	コンクリート中のアルカリ総量	(kg/m^3)	2.36
セメント中の全アルカリ量	(%)	0.65																															
単位セメント量	(kg/m^3)	350																															
混和材中の全アルカリ量	(%)	0.01																															
単位混和材量	(kg/m^3)	168																															
骨材中(細骨材)の種類	砕砂	溶融スラグ																															
骨材中(細骨材)のNaClの量	(%)	0.000	0.005																														
単位骨材(細骨材)量	(kg/m^3)	561	232																														
混和剤中の全アルカリ量	(%)	1.8																															
単位混和剤量	(kg/m^3)	3.50																															
コンクリート中のアルカリ総量	(kg/m^3)	2.36																															
b) 抑制効果のある混合セメントなどの使用	1. 高炉セメントB種 2. 高炉セメントC種 3. フライアッシュセメントB種 4. フライアッシュセメントC種																																
c) 安全と認められる骨材の使用	<table border="1"> <tr> <td></td><td>砕砂</td><td>溶融スラグ</td><td></td></tr> <tr> <td>細骨材</td><td>① 化学法 2. モルタルバー法</td><td>① 化学法 2. モルタルバー法 3. 迅速法</td><td>粗骨材</td></tr> </table> ① 化学法 2. モルタルバー法		砕砂	溶融スラグ		細骨材	① 化学法 2. モルタルバー法	① 化学法 2. モルタルバー法 3. 迅速法	粗骨材																								
	砕砂	溶融スラグ																															
細骨材	① 化学法 2. モルタルバー法	① 化学法 2. モルタルバー法 3. 迅速法	粗骨材																														
当工場で行うアルカリシリカ反応抑制対策の区分は (a) b) c)) とする。																																	

JISマーク表示制度

認 証 書

認証番号： GB0407060

東海商事ブロック工業株式会社
岐阜県大垣市藤江町二丁目 128 番地

産業標準化法第 30 条第 1 項の規定に基づき、下記の鉱工業品が主務省令及び日本産業規格に適合していることを認証します。

記

1. 鉱工業品の名称 : プレキャストコンクリート製品
2. JIS の番号及び名称 : JIS A 5371 プレキャスト無筋コンクリート製品
JIS A 5372 プレキャスト鉄筋コンクリート製品
3. 認証の区分 : プレキャスト無筋コンクリート製品 I 類
プレキャスト鉄筋コンクリート製品 I 類
4. 製品の種類又は等級 : 認証書別紙による
5. 工場の名称及び所在地 : 東海商事ブロック工業株式会社 大野工場
岐阜県揖斐郡大野町本庄字上新田 859 番地 1

認 証 日 : 2007 年 8 月 1 日

再発行日 : 2019 年 8 月 7 日



一般財団法人

日本建築総合試験所

大阪府吹田市豊津町 1 丁目 8 番 1 号

理事長

井上



認 証 番 号 : GB0407060

認 証 日 : 2007 年 8 月 1 日

再 発 行 日 : 2019 年 8 月 7 日

認証書別紙

認証に係る製品の種類又は等級

表 1 認証に係る製品の種類

認証の区分	製品の種類	製品	
		製品名	種類
プレキャスト 無筋コンクリート製品 I 類	舗装・境界 ブロック類	境界ブロック	片、両、地
プレキャスト 鉄筋コンクリート製品 I 類	路面排水溝類	上ぶた式 U 形側溝 (本体)	1 種
		落ちふた式 U 形側溝	1 種、3 種

I Q C	試験室長	担当者	合・否
蓬萊	細川	三島	合格

(様式-3)

溶融スラグコンクリート中の塩化物イオン量測定結果表

令和 2 年 8 月度

コンクリートの種類	高流動 - 40.0 - 70 - 15 - N (配合記号 C)		
測定器具	カンタブ(標準品)	測定者名	三田村 和明
混和剤の種類	チューポール HP-11	混和剤の使用量(kg/m ³)	3.50
セメントの種類	普通ポルトランドセメント	単位水量(kg/m ³)	180

測定月日	8 月 3 日	
時刻	14 : 55	
カンタブの読み	1	2.7
	2	2.6
	3	2.7
塩素イオン濃度 (%)	1	0.042
	2	0.038
	3	0.042
	平均	0.041
塩化物量(kg/m ³)		0.07
備考		

注) 塩化物量(kg/m³) = 塩素イオン濃度の3本の平均値 ÷ 100 × 単位水量(kg/m³)

技第289号の7

令和2年7月3日

東海商事ブロック工業株式会社

代表取締役 西田 昌和 様

岐阜県県土整備部
技術検査課長



コンクリート二次製品の検査結果について（通知）

令和2年4月7日付けで検査申請のありましたコンクリート二次製品について、下記のとおり検査結果を通知します。

記

- | | |
|-----------|---|
| 1. 工場名 | 東海商事ブロック工業株式会社 大野工場 |
| 2. 所在地 | 揖斐郡大野町本庄字上新田 859 番地 1 |
| 3. 検査品目 | 片面歩車道境界ブロック、両面歩車道境界ブロック
地先境界ブロック、可変勾配側溝（本体、蓋）、
ベース付き歩車道境界ブロック |
| 4. 検査結果 | 合格 |
| 5. 有効期間 | 2年間（令和2年8月1日～令和4年7月31日） |
| 6. 出荷許可材令 | 14日以上 |
| 7. 注意事項 | 無し |
| 8. その他 | 県発注者による工場検査の実施及び各種資料の提出に応じて
ください。
なお、検査の合格期間にあっても、その後において偽り、そ
の他不正な手段により出荷をした場合は、合格品目の取り消し
をする事があります。 |

技第271号の10

令和元年7月1日

東海商事ブロック工業株式会社

代表取締役 西田 昌和 様

岐阜県県土整備部
技術検査課長



コンクリート二次製品の検査結果について（通知）

令和年4月10日付けで検査申請のありましたコンクリート二次製品について、下記のとおり検査結果を通知します。

記

1. 工場名 東海商事ブロック工業株式会社 大野工場
2. 所在地 揖斐郡大野町本庄字上新田 859 番地 1
3. 検査品目 上ぶた式U型側溝 1 種
落ちふた式U型側溝 1 種・3 種（本体）
落ちふた式U型側溝 1 種・3 種（蓋）
4. 検査結果 合格
5. 有効期間 2 年間（令和元年 8 月 1 日～令和 3 年 7 月 3 1 日）
6. 出荷許可材令 1 4 日以上
7. 注意事項 無し
8. その他 県発注者による工場検査の実施及び各種資料の提出に応じてください。
なお、検査の合格期間にあっても、その後において偽り、その他不正な手段により出荷をした場合は、合格品目の取り消しをする事があります。

あいくる材認定証

31建企第704号

令和2年3月9日

岐阜県大垣市藤江町二丁目128番地
東海商事ブロック工業株式会社
代表取締役 西田 昌和 様

愛知県知事 大村 秀章



愛知県リサイクル資材評価制度実施要領第11条の規定によって、申請のありました下記資材を認定します。

記

評価基準の区分	4) プレキャストコンクリート製品
資 材 名	① 落ちふた式U形側溝(本体) 2-⑤-イ (準JIS) ② 落ちふた式U形側溝(ふた) 2-⑤-イ (準JIS) ③ VS側溝(自由勾配側溝・本体) 2-⑤-カ (準JIS) ④ VS側溝(自由勾配側溝・ふた) 2-⑤-カ (準JIS)
寸 法 ・ 規 格	① 1種 300×300×2,000～300×500×2,000 3種 250×250×2,000～500×600×2,000 ② 1種 412×55/95×500 3種 362×90×500～622×125×500 ③ VS側溝 250×250×2,000～1,500×2,100×2,000 VS側溝隅切用(45° 曲り) 250×250×500/686～ 600×1,500×500/844 VS側溝横断用 250×250×2,000～1,500×2,100×2,000 土留VS側溝 300×400×2,000～600×2,000×2,000 VS側溝カセットウォール(底版組立式) 本体 250×500×2,000～1,500×2,100×2,000 底版 350×200×1,900～1,300×200×1,900 SVS側溝 300×300×2,000～600×1,500×2,000 SVS側溝横断用 300×300×2,000～600×1,500×2,000 SVS側溝カセットウォール(底版組立式) 本体 300×300×2,000～600×1,500×2,000 FVS側溝カセットウォール(底版組立式) 本体 300×600×2,000～600×2,000×2,000 FX側溝 300×300×1,000～300×400×2,000 ④ 車道用 350×90×500～1,630×180×500 軽荷重用 400×55/95×500～1,630×180×500 車道隅切用(45° 曲り) 350×90×271/416～700×140×277/567 SVS側溝ふた 313×80×500～603×125×500 FX側溝ふた 312×85×500
認 定 年 月 日	令和2年3月31日 更 新
用 途	道路排水施設等の新設・復旧工事に使用する資材
認 定 番 号	4) - 1 4 2

認定の有効期間	令和2年3月31日から令和5年3月30日
工場等の所在地 及び名称	岐阜県揖斐郡大野町本庄字上新田859番地1 東海商事ブロック工業株式会社 大野工場

15000

岐阜県リサイクル認定製品認定通知書

申請者	氏名	東海商事ブロック工業株式会社
	住所	大垣市藤江町2丁目128番地

岐阜県リサイクル認定製品の認定及び利用の推進に関する条例第5条第6項の規定により、下記のとおり岐阜県リサイクル認定製品として認定したので通知します。

記

認定番号 174


製品名 落ちふた式U形側溝

循環資源名 溶融スラグ

認定期間 2018年9月1日から2021年8月31日まで

平成30年8月28日

岐阜県知事 古田 肇



岐阜県リサイクル認定製品認定通知書

申請者	氏 名	東海商事ブロック工業株式会社
	住 所	大垣市藤江町 2 丁目 1 2 8 番地

岐阜県リサイクル認定製品の認定及び利用の推進に関する条例第5条第6項の規定により、下記のとおり岐阜県リサイクル認定製品として認定したので通知します。

記

認定番号 175


製品名 ベース付歩車道境界ブロック

循環資源名 溶融スラグ

認定期間 2018年9月1日から2021年8月31日まで

平成30年8月28日

岐阜県知事 古 田 肇



岐阜県リサイクル認定製品認定通知書

申請者	氏名	東海商事ブロック工業株式会社
	住所	大垣市藤江町2丁目128番地

岐阜県リサイクル認定製品の認定及び利用の推進に関する条例第5条第6項の規定により、下記のとおり岐阜県リサイクル認定製品として認定したので通知します。

記

認定番号 176


製品名 可変側溝

循環資源名 溶融スラグ

認定期間 2018年9月1日から2021年8月31日まで

平成30年8月28日

岐阜県知事 古田 肇





トーカイ

創造・挑戦・行動 ～今を創り未来を創る～

東海商事ブロック工業株式会社



本社	〒503-0893	岐阜県大垣市藤江町2丁目128番地
営業部		TEL <0584>81-6325
		FAX <0584>73-7541
大野工場	〒501-0533	岐阜県揖斐郡大野町本庄上新田859-1
企画開発室		TEL <0585>35-2031
		FAX <0585>35-2522
三重工場	〒519-0425	三重県度会郡玉城町岩出333
及び営業所		TEL <0596>58-2300
		FAX <0596>58-2330