

御 承 認 願 申 請 書

殿

製 品 名

工 事 名

年 月 日



東海商事



ブロック

工業株式会社

(様式-1)

1. 示 方 配 合

配 合 記 号	粗骨材 の最大 寸法 (mm)	自 己 充てん 性のラ ンク	目 標 スラン プフロ ー (cm)	目 標 50cm フロー 時間 (秒)	水 結 合材比 (%)	水粉体 容積比 (%)	空気量 (%)	単位粗 骨材絶 対容積 (m^3/m^3)	単位量 (kg/ m^3)						
									水 W	セ メ ン ト C	混和材 F	細骨材 S	粗骨材 G	混和剤	
														高性能 AE 減 水剤	その他 の混和 剤
B	15	1	70±7.5	1～10	51.4	1.04	4.5±1.5	0.328	180	350	168	732	876	3.50	—

配合設計条件

設計基準強度(材令14日) 40.0N/ mm^2

配 合 強 度 47.5N/ mm^2

骨材の最大寸法 15mm

セメントの密度 (g/ cm^3) 3.15±0.02

細骨材の粗粒率 2.80±0.15

混和材の密度 (g/ cm^3) 2.70±0.02

粗骨材の粗粒率 6.35±0.15

細骨材の密度 (g/ cm^3) 2.67±0.02

塩化物量 0.30kg/ m^3 以下

粗骨材の密度 (g/ cm^3) 2.67±0.02

アルカリ骨材反応対策 無害な骨材を使用する

2. 材 料

セメント (製造会社名、種別)

住友大阪セメント(株)岐阜工場、普通ポルトランドセメント

混和材(製造会社名、銘柄、用途種類)

近江鉱業(株)、カルファインダー、石灰石微粉末

混和剤(製造会社名、銘柄、用途種類)

(株)竹本油脂、チューポールNV-G5、高性能AE減水剤

水 (地下水、上水道の別)

地下水

骨 材(製造会社名及び産地)

細骨材 矢橋工業(株)、赤坂産


粗骨材 マルアイ石灰工業(株)、昼飯産

細骨材 砕 砂 5mm以下

粗骨材 砕 石 15mm ～ 5mm

3. コンクリート配合別製品名表

配合記号	設計基準強度	配合強度	コンクリート二次製品名	摘 要
B	40.0 N/ mm^2	47.5N/ mm^2	歩車道境界ブロック、地先境界ブロック 上ぶた式U形側溝、落ちふた式U形側溝及びふた 可変勾配側溝及びふた、鉄筋コンクリートL型擁壁 ベース付歩車道境界ブロック、その他	

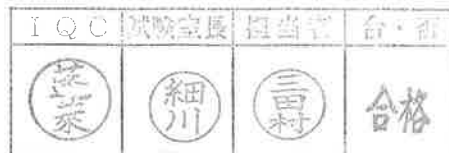

セメント試験成績表

№ 510769



2022 年 1 月度

住友大阪セメント株式会社

種 類 品 質		普通ポルトランドセメント JIS R 5210				早強ポルトランドセメント JIS R 5210				高 炉 セ メ ン ト B 種 JIS R 5211			
		JIS 規格値	試 験 成 績			JIS 規格値	試 験 成 績			JIS 規格値	試 験 成 績		
			平均値	標準偏差	最大値 (最小値)		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)
密 度 g/cm ³		—	3.15✓	—	—	—	3.13	—	—	—	3.04	—	—
比 表 面 積 cm ² /g		2500以上	3300✓	74	—	3300以上	4630	71	—	3000以上	3730	72	—
凝 結	水 量 %	—	27.9	—	—	—	30.6	—	—	—	29.3	—	—
	始 発 h-min	60min以上	2-12✓	—	(2-00)	45min以上	1-58	—	(1-30)	60min以上	2-57	—	(2-25)
	終 結 h-min	10h以下	3-41✓	—	4-05	10h以下	3-05	—	3-45	10h以下	4-49	—	5-25
安 定 性		良	良✓	—	—	良	良	—	—	良	良	—	—
圧縮強さ N/mm ²	1d	—	—	—	—	10.0以上	27.4	1.37	—	—	—	—	—
	3d	12.5以上	30.5✓	1.29	—	20.0以上	47.9	1.58	—	10.0以上	22.5	1.46	—
	7d	22.5以上	45.8✓	1.69	—	32.5以上	58.7	1.67	—	17.5以上	36.8	1.62	—
	28d	42.5以上	61.5✓	1.83	—	47.5以上	70.4	1.88	—	42.5以上	62.3	1.81	—
水 和 熱 J/g	7d	—	340✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	28d	—	390✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
化学成分 %	酸化マグネシウム	5.0以下	1.31✓	—	1.77	5.0以下	1.31	—	1.71	6.0以下	3.37	—	3.69
	三酸化硫黄	3.5以下	1.92✓	—	2.18	3.5以下	2.89	—	2.96	4.0以下	1.91	—	2.03
	強 熱 減 量	5.0以下	2.44✓	—	2.70	5.0以下	1.47	—	1.86	5.0以下	1.83	—	2.02
	全アルカリ	0.75以下	0.59✓	—	0.62	0.75以下	0.52	—	0.55	—	—	—	—
	塩化物イオン	0.035以下	0.018✓	—	0.028	0.02以下	0.009	—	0.013	—	0.011	—	—

備考：

高炉セメントB種

1. ベースセメントの全アルカリ (%) : 0.59
2. 高 炉 ス ラ グ の 分 量 (%) : 40~45

全アルカリの最大値のうち直近6ヶ月の最大の値

- 普通ポルトランドセメント (%) : 0.63
早強ポルトランドセメント (%) : 0.57

1. 試験方法は、JIS R 5201、JIS R 5202、JIS R 5203及びJIS R 5204による。なお、JIS R 5202は本体法による。
2. 安定性の試験成績は、パット法による。
3. 28dの圧縮強さ及び水和熱は、前月度の値を示す。

お問い合わせその他ご連絡先：

住友大阪セメント株式会社
名古屋支店

〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2丁目14番19号
(住友生命名古屋ビル3F)
TEL(052)566-3203
静岡営業所 TEL(054)253-7108

■ 骨材試験成績書 ■

東海商事ブロック工業株式会社・大野工場
岐阜県揖斐郡大野町本庄
TEL 0585(35)2031
FAX 0585(35)2522

検 印 欄

IQC 室 長 試験係




令和 4 年 1 月度

産地品名	赤坂産 細骨材		昼飯産 粗骨材					
骨材名称	砕砂		砕石					
最大寸法(mm)	5		15					
試験項目	結果	規格値	結果	規格値	結果	規格値	結果	規格値
表乾密度 (g/cm ³)	2.67	2.67±0.02	2.67	2.67±0.02				
絶乾密度 (g/cm ³)	2.64	2.5以上	2.65	2.5以上				
吸水率 (%)	1.02	3.0以下	0.80	3.0以下				
単位容積質量 (kg/ℓ)								
粒形判定実積率 (%)	57.8	54以上						
微粒分量 (%)	2.2	3.0±2.0	0.4	0.5±0.5				
粘土塊量 (%)								
軟石量 (%)								
有機不純物 (%)								
安定性 (%)	1.1	10以下	1.0	12以下				
塩化物量 (%)								
すりへり減量 (%)			22.0	40以下				
アルカリ骨材反応性試験	A	無害である	A	無害である				

ふるい分け試験 (通過率%)

骨材名称	砕砂		砕石					
ふるい(mm)	通過率	規格値	通過率	規格値	通過率	規格値	通過率	規格値
50			100	100-100				
40			100	100-100				
30			100	100-100				
25			100	100-100				
20			100	100-100				
15			100	100- 90				
10	100	100-100	65	70- 40				
5	100	100- 90	2	15- 0				
2.5	87	100- 80	1	5- 0				
1.2	75	90- 50						
0.6	37	65- 25						
0.3	21	35- 10						
0.15	5	15- 2						
粗粒率	2.75	2.80±0.15	6.32	6.35±0.15				

粒 度 曲 線

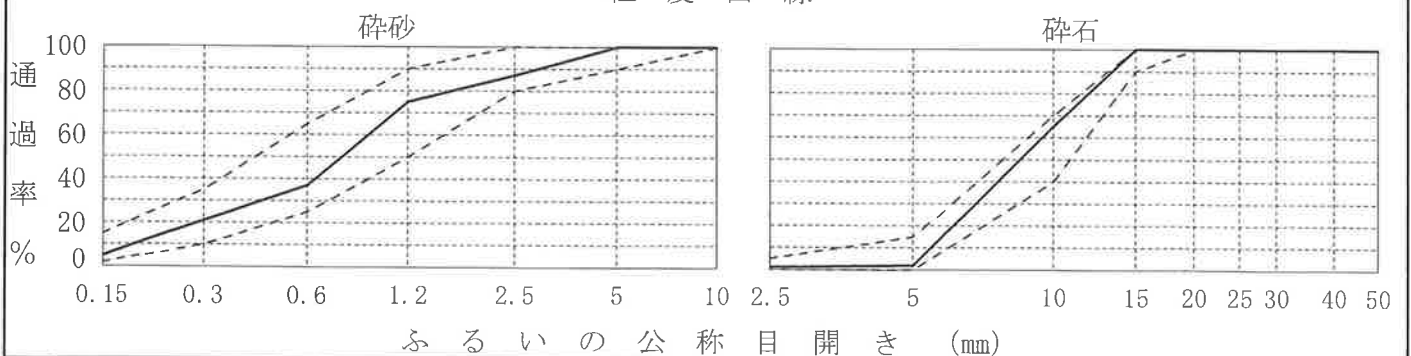

備考:

〒 501-0533

(78940)

岐阜県岐阜市大野町本庄859-1

1

東海商事ブロック工業株式会社

御中

〒443-8611 愛知県蒲郡市港町2番5号

竹本油脂株式会社

☎ (0533) 68-2118

種 類 高性能AE減水剤 標準形 (I 種)

商品名 チューボールNV-G

1. コンクリートの試験結果

項 目		JIS A 6204による規定値	形式評価試験値	性能確認試験値
フレッシュコンクリート	減 水 率 %	18以上	19	19 ✓
	ブリーディング量の比 %	60以下	17	—
	ブリーディング量の差 cm^3/cm^2	—	—	—
	凝結時間の差 分	始 発	+10	±0 ✓
		終 結	±0	-10 ✓
	経時変化量	スランプ cm	5.5	5.5 ✓
		空 気 量 %	-0.7	-1.0 ✓
硬化コンクリート	圧縮強度比 %	材 齢 1 日	—	—
		材 齢 2 日 (5℃)	—	—
		材 齢 7 日	148	148 ✓
		材 齢 28 日	134	133 ✓
	長 さ 変 化 比 %	110以下	96	—
	凍結融解に対する抵抗性 (相対動弾性係数 %)	60以上	87	—

注記1 1 m^3 当たりの化学混和剤の使用量 形式評価試験 2.63 kg/m^3 性能確認試験 2.63 kg/m^3

注記2 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2021年 9月の試験結果である。

ただし、圧縮強度の性能確認試験は1年に1回実施し、この表に表示している試験値は、2021年 10月の試験結果である。

注記3 この表に表示している形式評価試験は、2020年 9月に竹本油脂株式会社 で実施した試験結果である。

2. 塩化物イオン (Cl^-) 量及び全アルカリ量

項 目	JIS A 6204 による 規定 値	形式評価試験値	性能確認試験		
			化学混和剤中の 含 有 量	1 m^3 当たりの 化学混和剤の使用量	試 験 値
塩化物イオン (Cl^-) 量	0.02 kg/m^3 以下	0.00 kg/m^3	0.00 %	2.63 kg/m^3	0.00 kg/m^3 ✓
全アルカリ量	0.30 kg/m^3 以下	0.04 kg/m^3	1.3 %	2.63 kg/m^3	0.03 kg/m^3 ✓

注記1 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2021年 9月の試験結果である。

注記2 この表に表示している形式評価試験は、2020年 9月に竹本油脂株式会社 で実施した試験結果である。

3. チューボールNV-G5の品質

化学混和剤中の含有量		密度 (g/cm^3 , 20℃)	
塩化物イオン (Cl^-) 量	全アルカリ量	規 格 値	試 験 値
0.00 %	1.3 %	1.03 ~ 1.11	1.068 ✓

注 記 この表に表示している試験値は、2021年 9月の試験結果である。



I Q C	試験室長	担当者	合・否
建築	細川	三村	合格

コンクリート混和材石灰石微粉末検査成績表

東海商事ブロック工業株式会社 御中

2022年 1月度

近江鉱業株式会社

種類 : 石灰石微粉末

品名 : カルファインダー90



検査項目		品質規格	成績
比表面積	(cm ² /g)	5000 ± 500	5000 ✓
圧縮強度比 (%)	7 d	100 以上	124 ✓
	28 d	100 以上	115 ✓
CaCO ₃	(%)	90 以上	98.7 ✓
MgO	(%)	5 以下	0.41 ✓
SO ₃	(%)	0.5 以下	0.1 未満 ✓
Al ₂ O ₃	(%)	1.0 以下	0.04 ✓
湿分	(%)	1.0 以下	0.06 ✓
メレンブルー吸着量	(mg/g)	1.0 以下	0.17 ✓
全アルカリ量	(%)	0.02 以下	0.01 未満 ✓
塩化物イオン	(%)	0.02 以下	0.002 ✓
密度	(g/cm ³)	2.6 以上	2.71 ✓


社外品質検査項目

- ・圧縮強度比：2021年7月の試験報告書より
- ・メレンブルー吸着量：2021年6月の試験報告書より
- ・全アルカリ量：2021年6月の試験報告書より

問い合わせ先 : 近江鉱業株式会社
営業部

TEL : 0749-55-2013

FAX : 0749-55-0641

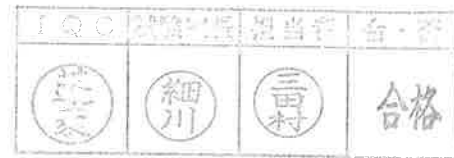

試 験 成 績 書

No. 21MB051

令和 3 年 1 1 月 1 7 日

杉山金網株式会社 御中

日本工業規格表示認証番号TC0408088

大阪鋼業株式会社 三重工場

三重県津市美里町家所4527

TEL (059) 279-8737

出荷日 令和 3 年 1 1 月 1 7 日

出荷質量 3, 2 0 0 K g

規格 J I S G 3 5 3 2 鉄線



種類記号	コンクリート用鉄線 (SWM-P)	線 径	2 . 6 0 mm
使用線材	軟鋼線材 JIS G 3505		

試験項目	実測寸法 mm	引張荷重 N	引張強さ N/mm ²	絞 り %	曲 げ 性	外 観
規格値						
No.	±0.06	—	540以上	30以上		
1	2 . 5 7 ✓	4 , 1 8 0	8 0 6 ✓	4 8 ✓	g o o d ✓	g o o d ✓
2						
3						

材料の化学成分

%

チャージ No.	C ×100	S i ×100	M n ×100	P ×1000	S ×1000
1 U 9 2 7 4 6	6	1 7	5 3	1 0	8

出荷品製造番号 (製造年月日 | 製造番号)

03.11.12	1201	03.11.15	1105				
	1202		1106				
03.11.15	1101						
	1102						
	1103						
	1104						

I Q C	試験部長	担当	合・否

試 験 成 績 書

No. 21MB050

令和 3 年 1 1 月 1 7 日

杉山金網株式会社 御中

日本工業規格表示 認証番号 T00408088
大阪鋼業株式会社 三重工場
三重県津市美里町家所 4527
TEL (059) 279-3737

出荷日 令和 3 年 1 1 月 1 7 日

出荷質量 9, 6 0 0 K g

規格 J I S G 3 5 3 2 鉄線



種類記号	コンクリート用鉄線 (SWM-P)	線 径	3. 2 0 mm
使用線材	軟鋼線材 JIS G 3505		

試験項目	実測寸法 mm	引張荷重 N	引張強さ N/mm ²	絞 り %	曲 げ 性	外 観
規格値						
No.	± 0.08		540以上	30以上		
1	3. 1 7 ✓	5, 3 0 0	6 7 2 ✓	5 6 ✓	g o o d ✓	g o o d ✓
2	3. 1 7 ✓	5, 1 4 0	6 5 2 ✓	5 8 ✓	g o o d ✓	g o o d ✓
3						

材料の化学成分

%

チャージ No.	C × 100	S i × 100	M n × 100	P × 1000	S × 1000
1 U 9 1 9 4 9	6	1 9	5 5	1 0	9

出荷品製造番号 (製造年月日 | 製造番号)

03.10.19	1202	03.10.20	1102				
	1203		1103				
	1204		1104				
	1205		1201				
	1206		1202				
03.10.20	1101	03.10.21	1101				



試験成績書

No. 21MB061

令和 3 年 1 1 月 1 8 日

杉山金網株式会社 御中

日本工業規格表示認証番号 TC0408088
大阪鋼業株式会社 三重工場
三重県津市美里町家所 4527
TEL (059) 279-3737

出荷日 令和 3 年 1 1 月 1 8 日

出荷質量 10, 500 Kg

規格 JIS G 3532 鉄線



種類記号	コンクリート用鉄線 (SWM-P)	線径	4.00 mm
使用線材	軟鋼線材 JIS G 3505 SWRM6 適合材		

試験項目	実測寸法 mm	引張荷重 N	引張強さ N/mm ²	絞り %	曲げ性	外観
規格値						
No.	±0.08		540以上	30以上		
1	3.97 ✓	7,480	605 ✓	65 ✓	good ✓	good ✓
2	3.96 ✓	7,400	601 ✓	66 ✓	good ✓	good ✓
3						


材料の化学成分

%

チャージ No.	C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000
193154	6	2	33	9	7

出荷品製造番号 (製造年月日 | 製造番号)

03.11.01	1103	03.11.05	1201	03.11.11	1203		
	1104		1202				
03.11.05	1101		1203				
	1102		1204				
	1103	03.11.11	1201				
	1104		1202				

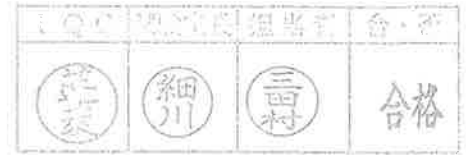

試験成績書

No. 21MB074

令和 3 年 1 1 月 2 2 日

杉山金網株式会社 御中

日本工業規格表示認証番号 TC0408088
大阪鋼業株式会社 三重工場
三重県津市美里町家所 4527
TEL (059) 279-3737

出荷日 令和 3 年 1 1 月 2 2 日

出荷質量 1 2, 8 0 0 K g

規格 J I S G 3 5 3 2 鉄線

茂今
清井

和今
美井

種類記号	コンクリート用鉄線 (SWM-P)	線径	5.00 mm
使用線材	軟鋼線材 JIS G 3505 適合材 (SS400材)		

試験項目	実測寸法 mm	引張荷重 N	引張強さ N/mm ²	絞り %	曲げ性	外観
規格値 No.	±0.10	—	540以上	30以上		
1	4.98 ✓	11,600	596 ✓	64 ✓	good ✓	good ✓
2	4.98 ✓	11,700	601 ✓	64 ✓	good ✓	good ✓
3						

材料の化学成分

%

チャージ No.	C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000
1U92811	10	20	55	11	15

出荷品製造番号 (製造年月日 | 製造番号)

03.11.04	3201	03.11.16	3202	03.11.17	3202		
03.11.16	3101	03.11.17	3101	03.11.18	3101		
	3102		3102		3102		
	3103		3103		3103		
	3104		3104				
	3201		3201				



試験成績書

No. 21MB091

令和 3 年 1 1 月 2 6 日

杉山金網株式会社 御中

日本工業規格表示認証番号 IC0408088

大阪鋼業株式会社 三重工場

三重県津市美里町家新 4527

TEL (059) 279-3737

出荷日 令和 3 年 1 1 月 2 6 日

出荷質量 1 2 , 0 0 0 K g

規格 J I S G 3 5 3 2 鉄線



種類記号	コンクリート用鉄線 (SWM-P)	線径	6.00 mm
使用線材	軟鋼線材 JIS G 3505 適合材 (SS400材)		

試験項目	実測寸法 mm	引張荷重 N	引張強さ N/mm ²	絞り %	曲げ性	外観
規格値						
No.	±0.10		540以上	30以上		
1	5.97	17,500	625	59	good	good
2	5.97	16,050	574	54	good	good
3						

材料の化学成分

%

チャージ No.	C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000
1U92998	9	19	54	13	18

出荷品製造番号 (製造年月日 | 製造番号)

03.11.09	3101	03.11.09	3201	03.11.15	3103		
	3102		3202		3104		
	3103		3203		3105		
	3104		3204				
	3105	03.11.15	3101				
	3106		3102				

INSPECTION CERTIFICATE 鋼材検査証明書

GODO STEEL, LTD. OSAKA WORKS
合同製鐵株式会社大阪製造所
1-1-2, NISHIJIMA, NISHIYODOGAWA-KU, OSAKA, JAPAN
大阪市西淀川区西島1丁目1番2号

Contract No. 注文No.: 606131A60A4
Order's No. 注文書番号:
Supplier 注文者: 伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社
Commodity 品名: 異形棒鋼 (バーインコイル)
Specification 規格: JIS G 3112 SD295
Customer 需要家: 杉山金網株式会社
Shipper
Destination 揚 港:
工事名称:

JIS No. JIS認証番号: QA0507003

Ship No. 船番:

Certificate No. 証明書番号: 1020211100871
Date 発行日: 2021/11/05
処理コード: 1105 62570

S i z e 寸 法	Length 長 さ	Quantity 員 数	Mass 質 量 kg	Charge No. 鋼 番	Chemical Composition 化学成分 (%)									
					C X100 Max.	Si X100 Max.	Mn X100 Max.	P X1000 Max.	S X1000 Max.					
D 6		14	14,256	582201	27 15 ✓	55 20 ✓	150 67 ✓	50 24 ✓	50 22 ✓					
合計		14	14,256											
S i z e 寸 法	Charge No. 鋼 番	Tensile Test 引張試験 (GL=8D)				Bend Test 曲げ試験		Hardness 硬 度	Impact Test 衝撃試験					
		Y.P. 降伏点 又は0.2%耐力 N/mm2 Min.	T.S. 引張強さ N/mm2 440 - 600	EL. 伸び % Min. 16	R.A. 絞り %		Angle °							
D 6	582201	332 ✓	518 ✓	31 ✓		GOOD ✓								



Surveyor to

WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN MADE IN ACCORDANCE WITH THE RULES OF THE CONTRACT.
+記注文品は御指定の規格または仕様に従って製造され、その要求事項を満足していることを証明します。

Leader of Quality Control Group
品質管理グループリーダー
Daisuke Michishita
道下 大輔



QA0210050002601

I Q C	試験室長	担当者	台・否

契約番号

出荷年月日

鋼材検査証明書

証明書番号

発行年月日

1-1-11-885-003

2021/11/26

589038

2021/11/26

契約先：スギト鋼材株式会社

規格
JIS G3112

認証番号
TC0507036

✳ 共英製鋼株式会社

枚方事業所 品質管理課

品質管理責任者 氏名 水谷 篤



杉山金網株式会社

品名
異形棒鋼

種類の記号
SD295

TOUGH-CON (タフコン)

〒573-0004 大阪府枚方市中宮大池3丁目1番地1号

TEL 072 (849) 3221

FAX 072 (849) 3339

寸法	長さ (m)	鋼番	員数 (本)	質量 (kg)	引 張 試 験					曲げ試験	化 学 成 分 (%)														
					降伏点 又は耐力 N/mm ²	引張強さ N/mm ²	降伏比 %	降伏棚の ひずみ度 %	伸び %	曲げ角度 内側半径	C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000	Cu ×100	Ni ×100	Cr ×100	V ×1000	Mo ×1000				Ce ×100	
					295 以上	440 - 600	-	-	16 以上	180° 1.5D	27 以下	55 以下	150 以下	50 以下	50 以下	-	-	-	-	-				-	
D10	8.000	53032	4,800	26,880	371 ✓	515 ✓	72		28 ✓	GOOD ✓	18 ✓	17 ✓	79 ✓	30 ✓	32 ✓	34	12	37	2	20				40	
		53033	1,200		385 ✓	521 ✓	74		26 ✓	GOOD ✓	20 ✓	20 ✓	78 ✓	30 ✓	37 ✓	32	13	31	3	30				41	
		小計	6,000																						
		中計	6,000																						
		合 計	6,000	26,880	炭素当量 C _{eq} = C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14																				

上記鋼材は規定の試験を行い、これに合格したことを証明致します。



契約番号

出荷年月日

鋼材検査証明書

証明書番号

発行年月日

1-1-11-885-005

2021/11/29

589086

2021/11/29

契約先：スギト鋼材株式会社

規格
JIS G3112認証番号
TC0507036

共英製鋼株式会社

品名
異形棒鋼

枚方事業所 品質管理課

品質管理責任者 氏名 水谷 篤司


種類の記号
SD295

TOUGH-CON (タフコン)

〒 573-0004 大阪府枚方市中宮大池3丁目1番地1号

TEL 072 (849) 3221

FAX 072 (849) 3339



寸法	長さ (m)	鋼番	員数 (本)	質量 (kg)	引 張 試 験					曲げ試験	化 学 成 分 (%)												
					降伏点 又は耐力 N/mm ²	引張強さ N/mm ²	降伏比 %	降伏棚の ひずみ度 %	伸び %	曲げ角度 内側半径	C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000	Cu ×100	Ni ×100	Cr ×100	V ×1000	Mo ×1000			Ceq ×100
					295 以上	440 - 600	-	-	16 以上	180° 1.5D	27 以下	55 以下	150 以下	50 以下	50 以下	-	-	-	-	-			-
D13	8.000	53157	3.300	26.268	365 ✓	484 ✓	75		24 ✓	GOOD ✓	18 ✓	16 ✓	68 ✓	26 ✓	30 ✓	30	12	24	1	32			36
		小計	3.300																				
		中計	3.300																				
合 計			3.300	26.268	炭素当量 C _{eq} = C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14																		

上記鋼材は規定の試験を行い、これに合格したことを証明致します。

鋼材検査証明書

INSPECTION CERTIFICATE



トピー工業株式会社

TOPY INDUSTRIES, LIMITED

本社：東京都品川区大崎一丁目2番2号

Head Office: 1-2-2, Oosaki, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan

生産製造所：愛知県豊田市明和町1番地

Factory: 1-1, Minwa, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan

需要家管理番号

ORDER No.

需要家

CUSTOMER

杉山金網株式会社

注文者照合番号

REFERENCE No.

00301035

注文者

SHIPPER

阪和興業株式会社

品名

COMMODITY

異形棒鋼

規格

SPECIFICATION

JIS G 3112 SD295

日付
DATE : 2021年06月17日

証明書番号

CERTIFICATE No.

MB16804

契約番号

CONTRACT No.

1-02T-6A-B-1-H122

頁

PAGE : 1

二次店名

スギト鋼材株式会社

工事物件名

在庫用

寸法 SIZE SPEC mm	鋼 牌 No.	員 数 QUANTITY	質 量 MASS KG	試験番号 TEST No.	化 学 成 分 CHEMICAL COMPOSITION (%)														引 張 試 験 TENSILE TEST				衝 撃 試 験 IMPACT TEST			
					C	Si	Mn	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	Al	V	B	PCM	Ceq	引張強さ T.S.	降伏比 Y.R.	伸び EL	温度 ℃				
					X100	X1000	X100	X1000	X10000	X100	X1000	X10000	X100	X100	N/mm ²	%	①	②	③	Ave						
					27	55	150	50	50							295	440	16								
D16X8,000	6-29136	200	2,500	R14JC	19	17	53	25	16							A 360	494	276								
D16X8,000	6-29351	200	2,500	R14DQ	19	17	53	28	16							A 353	497	296								
D16X9,000	6-29136	300	4,200	R14JC	19	17	53	25	16							A 360	494	276								
D16X9,000	6-29231	300	4,200	R14LQ	19	17	53	21	14							A 353	489	286								
D16X10,000	6-29231	600	9,360	R14LQ	19	17	53	21	14							A 353	489	286								
	S.TOTAL	1,600	22,760																							
	G.TOTAL	1,600	22,760																							
G. L = 標点距離, GAUGE LENGTH : 2=200 : A=80 : 5=50 : D=40 : L=5.65√A : C=203					B. T = 曲げ試験, BEND TEST : G=GOOD U. T = 超音波探傷試験, ULTRASONIC TEST : G=「G」JIS G 0901 Y等級														備考, REMARKS)							
SURVEYOR TO					上記御注文品は検査の結果指定の規格に合格したことを証明します。														 スチール事業部 品質管理責任者 MANAGER OF QUALITY ASSURANCE STEEL DIVISION 谷口 誠							



I	Q	C	試験室長 担当 合・否
達	細	三	合格

1/2 頁

報告書No. 20211001152

令和 3 年 10 月 1 日

骨材のアルカリシリカ反応性試験報告書

矢橋工業 株式会社 御中

建部技第 464 番 2 号
岐阜県美濃市 岐阜県 464 番地の 7
岐阜県生コンクリート工業組合
中濃試験場
Tel (0575) 35-3292
Fax (0575) 35-1248
承認署名者
場長 武井 薫

ご依頼のありました骨材の試験結果を以下のとおり報告致します。

受付年月日	令和 3 年 9 月 10 日
識別番号	210910A151
骨材名称	砕砂 (細骨材)
試験項目	骨材のアルカリシリカ反応性試験 (化学法)
顧客名称 (住所)	矢橋工業 株式会社 (岐阜県大垣市南市橋町1753)

原本と相違を証明する。
岐阜県生コンクリート工業組合
中濃試験場 場長

注) 本報告書は、試験場に持ち込まれた本書中に記載の試料についてのみの有効です。
尚、岐阜県生コンクリート工業組合中濃試験場の文書による承認なしでは、完全な複製を除き、報告書の一部のみを複製する事を禁じます。

2/2 頁



報告書No. 20211001152

採取場所 大垣市赤坂町地内
採取者名 矢橋工業 株式会社
採取年月日 令和 3 年 9 月 10 日
骨材名称 砕砂 (細骨材)
備考 赤坂産 石灰石
試験実施日 令和 3 年 9 月 21 日 ~ 令和 3 年 9 月 22 日
試験方法 JIS A 1145 : 2017 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法 (化学法)

1. アルカリ濃度減少量 (Rc) : 塩酸 (HCl) 滴定法
2. 溶解シリカ量 (Sc) : 吸光光度法

試験実施場所 岐阜県生コンクリート工業組合 中濃試験場
(住所) (岐阜県美濃市極楽寺464番地の7)

試験結果

試料量 : 25.00 (g) 反応条件 : 80℃ 24時間

繰返し	アルカリ濃度減少量 R c (mmol/L)			溶解シリカ量 S c (mmol/L)		
	V ₁ (mL)	V ₂ (mL)	R c	希釈 n	A (mg/L)	S c
1	20	19.08	36	1	2.652	2
2	20	19.12	34	1	2.652	2
3	20	19.14	33	1	2.501	2
平均値	—	—	34	—	—	2

V₃ (mL) : 19.80 F : 1.000

$$R c = \frac{20 \times 0.05 \times F}{V_1} \times (V_3 - V_2) \times 1000$$

ここに、 V₁ : 分取量 (mL)
V₂ : 滴定量 (0.05mol/L 塩酸)
V₃ : 空試験滴定量 (0.05mol/L 塩酸)
F : 0.05mol/L 塩酸ファクター

$$S c = 20 \times n \times A \times \frac{1}{28.09}$$

ここに、 A : 検量線から求めたけい素量 (S i mg/L)

アルカリシリカ反応性の判定

無 害 ✓

一判定基準—

- 無 害 : a) Scが10mmol/L 以上で、Rcが700mmol/L 未満の範囲で
ScがRc未満となる場合。
b) Scが10mmol/L 未満で、Rcが700mmol/L 未満の場合。

無害でない : Scが10mmol/L 以上で、Rcが700mmol/L 未満の範囲で
ScがRc以上となる場合。

判定しない : Rcが700mmol/L 以上の場合。

注) 採取場所、採取者名、採取年月日、骨材名称、備考は、ご依頼者の申し出により記入しました。



I Q C	試験官	担当者	合・否
達	細	三	格

1/2 頁

2/2 頁

報告書No. 20211005152

令和3年10月5日



骨材のアルカリシリカ反応性試験報告書

マルアイ石灰工業株式会社 御中

建部技第202号
岐阜県美濃市極楽寺464番地の7
岐阜県生コンクリート工業組合
中濃試験場
Tel 0575-6413292
Fax 0575-351248
承認署名者
場長 武井 隆

ご依頼のありました骨材の試験結果を以下のとおり報告致します。

受付年月日	令和3年9月9日
識別番号	210909A152
骨材名称	碎石 1505
試験項目	骨材のアルカリシリカ反応性試験 (化学法)
顧客名称 (住所)	マルアイ石灰工業株式会社 (岐阜県大垣市赤坂町3351番地)

原本と試験結果を証明する。

岐阜県生コンクリート工業組合
中濃試験場 場長 武井 隆

注) 本報告書は、試験場に持ち込まれた本書中に記載の試料についてのみに有効です。
尚、岐阜県生コンクリート工業組合中濃試験場の文書による承認なしでは、完全な複製を除き、報告書の一部分のみを複製する事を禁じます。

採取場所 岐阜県大垣市昼飯地内
採取者名 マルアイ石灰工業株式会社
採取年月日 令和3年9月7日
骨材名称 碎石 1505
試験実施日 令和3年9月28日 ~ 令和3年9月29日
試験方法 JIS A 1145 : 2017 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法 (化学法)

1. アルカリ濃度減少量 (Rc) : 塩酸(Hc1)滴定法
2. 溶解シリカ量 (Sc) : 吸光光度法

試験実施場所 岐阜県生コンクリート工業組合 中濃試験場
(住所) (岐阜県美濃市極楽寺464番地の7)

試験結果

試料量 : 25.00 (g) 反応条件 : 80℃ 24時間

繰返し	アルカリ濃度減少量 R c (mmol/L)			溶解シリカ量 S c (mmol/L)		
	V ₁ (mL)	V ₂ (mL)	R c	希釈 n	A (mg/L)	S c
1	20	19.62	14	1	0.827	1
2	20	19.64	13	1	0.977	1
3	20	19.64	13	1	0.859	1
平均値	—	—	13	—	—	1

V₃ (mL) : 19.90 F : 1.000

$$R c = \frac{20 \times 0.05 \times F}{V_1} \times (V_3 - V_2) \times 1000$$

ここに、 V₁ : 分取量 (mL)
V₂ : 滴定量 (0.05mol/L 塩酸)
V₃ : 空試験滴定量 (0.05mol/L 塩酸)
F : 0.05mol/L 塩酸ファクター

$$S c = 20 \times n \times A \times \frac{1}{28.09}$$

ここに、 A : 検量線から求めたけい素量 (S i mg/L)

アルカリシリカ反応性の判定

無 害

—判定基準—

- 無 害 : a) Scが10mmol/L 以上で、Rcが700mmol/L 未満の範囲で
ScがRc未満となる場合。
b) Scが10mmol/L 未満で、Rcが700mmol/L 未満の場合。

無害でない : Scが10mmol/L 以上で、Rcが700mmol/L 未満の範囲で
ScがRc以上となる場合。

判定しない : Rcが700mmol/L 以上の場合。

注) 採取場所、採取者名、採取年月日、骨材名称は、ご依頼者の申し出により記入しました。

東海商事ブロック工業(株)大野工場

当工場で行うアルカリシリカ反応抑制対策の区分は (a) b) (c)) とする。

JISマーク表示制度

認証書

認証番号 : GB0407060

認証日 : 2007年8月1日

再発行日 : 2019年8月7日

認証番号 : GB0407060

東海商事ブロック工業株式会社
岐阜県大垣市藤江町二丁目 128 番地

産業標準化法第 30 条第 1 項の規定に基づき、下記の鉋工業品が主務省令及び日本産業規格に適合していることを認証します。

記

1. 鉋工業品の名称 : プレキャストコンクリート製品
2. JIS の番号及び名称 : JIS A 5371 プレキャスト無筋コンクリート製品
JIS A 5372 プレキャスト鉄筋コンクリート製品
3. 認証の区分 : プレキャスト無筋コンクリート製品 I 類
プレキャスト鉄筋コンクリート製品 I 類
4. 製品の種類又は等級 : 認証書別紙による
5. 工場の名称及び所在地 : 東海商事ブロック工業株式会社 大野工場
岐阜県揖斐郡大野町本庄字上新田 859 番地 1

認証日 : 2007年8月1日

再発行日 : 2019年8月7日



一般財団法人

日本建築総合試験所

大阪府吹田市藤江町二丁目8番1号

理事長

井上



認証に係る製品の種類又は等級

表 1 認証に係る製品の種類

認証の区分	製品の種類	製品	
		製品名	種類
プレキャスト 無筋コンクリート製品 I 類	舗装・境界 ブロック類	境界ブロック	片、両、地
プレキャスト 鉄筋コンクリート製品 I 類	路面排水溝類	上ぶた式 U 形側溝 (本体)	1 種
		落ちふた式 U 形側溝	1 種、3 種

I Q C	試験機関	検査項目	合・否
建築	細川	真	合格

(様式-3)

コンクリート中の塩化物イオン量測定結果表

令和 4 年 | 月度

コンクリートの種類	高流動 - 40.0 - 70 - 15 - N (配合記号 B)		
測定器具	カンタブ(標準品)	測定者名	三田村 和明
混和剤の種類	チューポール NV-G5	混和剤の使用量(kg/m ³)	3.50
セメントの種類	普通ポルトランドセメント	単位水量(kg/m ³)	180

測定月日		1 月 6 日	
時刻		13 : 25	
カンタブの読み	1	2.0	
	2	2.2	
	3	2.1	
塩素イオン濃度 (%)	1	0.025	
	2	0.030	
	3	0.027	
	平均	0.03	
塩化物量(kg/m ³)		0.05	
備考			

注) 塩化物量(kg/m³) = 塩素イオン濃度の3本の平均値 ÷ 100 × 単位水量(kg/m³)

技第289号の7
令和2年7月3日

東海商事ブロック工業株式会社
代表取締役 西田 昌和 様

岐阜県県土整備部
技術検査課長



コンクリート二次製品の検査結果について（通知）

令和2年4月7日付けで検査申請のありましたコンクリート二次製品について、下記のとおり検査結果を通知します。

記

- | | |
|-----------|---|
| 1. 工場名 | 東海商事ブロック工業株式会社 大野工場 |
| 2. 所在地 | 揖斐郡大野町本庄字上新田 859 番地 1 |
| 3. 検査品目 | 片面歩車道境界ブロック、両面歩車道境界ブロック
地先境界ブロック、可変勾配側溝（本体、蓋）、
ベース付き歩車道境界ブロック |
| 4. 検査結果 | 合格 |
| 5. 有効期間 | 2年間（令和2年8月1日～令和4年7月31日） |
| 6. 出荷許可材令 | 14日以上 |
| 7. 注意事項 | 無し |
| 8. その他 | 県発注者による工場検査の実施及び各種資料の提出に応じて
ください。
なお、検査の合格期間にあっても、その後において偽り、そ
の他不正な手段により出荷をした場合は、合格品目の取り消し
をする事があります。 |

技 第 3 3 9 号 の 9

令和 3 年 7 月 8 日

東海商事ブロック工業 株式会社

代表取締役 西田 昌和 様

岐阜県県土整備部
技術検査課長



コンクリート二次製品の検査結果について（通知）

令和 3 年 4 月 9 日付けで検査申請のありましたコンクリート二次製品について、下記のとおり検査結果を通知します。

記

- | | |
|------------|---|
| 1. 工 場 名 | 東海商事ブロック工業 株式会社 大野工場 |
| 2. 所 在 地 | 揖斐郡大野町本庄字上新田 859 番地 1 |
| 3. 検 査 品 目 | 上ぶた式 U 型側溝 1 種
落ちふた式 U 型側溝 1 種・3 種（本体）
落ちふた式 U 型側溝 1 種・3 種（蓋） |
| 4. 検 査 結 果 | 合格 |
| 5. 有 効 期 間 | 2 年間（令和 3 年 8 月 1 日～令和 5 年 7 月 3 1 日） |
| 6. 出荷許可材令 | 1 4 日以上 |
| 7. 注 意 事 項 | 無し |
| 8. そ の 他 | 県発注者による工場検査の実施及び各種資料の提出に応じてください。
なお、検査の合格期間にあっても、その後において偽り、その他不正な手段により出荷をした場合は、合格品目の取り消しをする事があります。 |



創造・挑戦・行動 ～今を創り未来を創る～

東海商事ブロック工業株式会社



本 社	〒503-0893	岐阜県大垣市藤江町2丁目128番地
営 業 部		TEL <0584>81-6325
		FAX <0584>73-7541
大 野 工 場	〒501-0533	岐阜県揖斐郡大野町本庄上新田859-1
企画開発室		TEL <0585>35-2031
		FAX <0585>35-2522
三 重 工 場	〒519-0425	三重県度会郡玉城町岩出333
及び営業所		TEL <0596>58-2300
		FAX <0596>58-2330