

御 承 認 願 申 請 書

殿

製 品 名

工 事 名

年 月 日



東海商事



ブロック

工業株式会社

(様式-1)

1. 示 方 配 合

配 合 記 号	粗骨材 の最大 寸法 (mm)	自 己 充てん 性のラ ンク	目 標 スラン プフロ ー (cm)	目 標 50cm フロー 時間 (秒)	水 結 合材比 (%)	水粉体 容積比 (%)	空気量 (%)	単位粗 骨材絶 体容積 (m^3/m^3)	単位量 (kg/m^3)							
									水	セ メ ン ト	混和材	溶 融 スラグ	細骨材	粗骨材	混和剤	
									W	G	F		S	G	高性能 AE 減 水剤	その他 の混和 剤
C	15	1	70±7.5	1～10	51.4	1.04	4.5±1.5	0.310	180	350	168	232	561	828	3.50	—

配合設計条件

設計基準強度(材令14日) $40.0\text{N}/\text{mm}^2$

配 合 強 度 $47.5\text{N}/\text{mm}^2$

骨材の最大寸法 15mm

セメントの密度 (g/cm^3) 3.15 ± 0.02

細骨材の粗粒率 2.80 ± 0.15

混和材の密度 (g/cm^3) 2.70 ± 0.02

粗骨材の粗粒率 6.35 ± 0.15

細骨材の密度 (g/cm^3) 2.67 ± 0.02

溶融スラグの粗粒率 2.75 ± 0.20

粗骨材の密度 (g/cm^3) 2.67 ± 0.02

塩化物イオン量 $0.30\text{kg}/\text{m}^3$ 以下

溶融スラグの密度 (g/cm^3) 2.82 ± 0.02

アルカリ骨材反応対策 無害な骨材を使用する

2. 材 料

セメント (製造会社名、種別)

住友大阪セメント(株)岐阜工場、普通ポルトランドセメント

混和材(製造会社名、銘柄、用途種類)

近江鉱業(株)、カルファインダー、石灰石微粉末

混和剤(製造会社名、銘柄、用途種類)

(株)竹本油脂、チューポールHP-11、高性能AE減水剤

水 (地下水、上水道の別)

地下水

骨 材(製造会社名及び産地)

細骨材 矢橋工業(株)、赤坂産

粗骨材 マルアイ石灰工業(株)、昼飯産

溶融スラグ細骨材 西濃環境整備組合、下座倉産


細骨材 砕 砂 5mm以下

粗骨材 砕 石 15mm ～ 5mm

溶融スラグ細骨材 5mm以下

3. コンクリート配合別製品名表

配合記号	設計基準強度	配合強度	コンクリート二次製品名	摘 要
C	40.0 N/mm^2	47.5 N/mm^2	ベース付歩車道境界ブロック 可変勾配側溝本体及びふた 落ちふた式U形側溝本体及びふた	

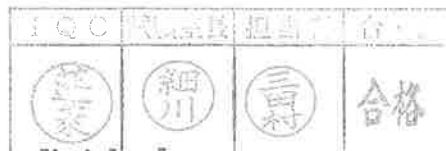

セメント試験成績表

№ 510764



2022 年 4 月 度

住友大阪セメント株式会社

種 類 品 質		普通ポルトランドセメント JIS R 5210				早強ポルトランドセメント JIS R 5210				高 炉 セ メ ン ト B 種 JIS R 5211			
		JIS 規格値	試験成績			JIS 規格値	試験成績			JIS 規格値	試験成績		
			平均値	標準偏差	最大値 (最小値)		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)
密 度 g/cm ³		——	3.15 ✓	——	——	——	3.13	——	——	——	3.04	——	——
比 表 面 積 cm ² /g		2500以上	3330 ✓	73	——	3300以上	4640	76	——	3000以上	3790	73	——
凝 結	水 量 %	——	28.2	——	——	——	30.7	——	——	——	29.4	——	——
	始 発 h-min	60min以上	2-15 ✓	——	(1-50)	45min以上	1-52	——	(1-35)	60min以上	2-57	——	(2-25)
	終 結 h-min	10h以下	3-46 ✓	——	4-15	10h以下	2-55	——	3-45	10h以下	4-54	——	5-30
安 定 性		良	良 ✓	——	——	良	良	——	——	良	良	——	——
圧縮強さ N/mm ²	1d	——	——	——	——	10.0以上	26.7	1.29	——	——	——	——	——
	3d	12.5以上	32.0 ✓	1.38	——	20.0以上	48.8	1.54	——	10.0以上	23.1	1.52	——
	7d	22.5以上	47.9 ✓	1.73	——	32.5以上	60.0	1.78	——	17.5以上	37.5	1.64	——
	28d	42.5以上	62.9 ✓	1.85	——	47.5以上	69.8	1.92	——	42.5以上	63.1	1.89	——
水 和 熱 J/g	7d	——	342 ✓	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
	28d	——	394 ✓	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
化学成分 %	酸化マグネシウム	5.0以下	1.22 ✓	——	1.85	5.0以下	1.20	——	1.69	6.0以下	3.49	——	3.78
	三酸化硫黄	3.5以下	1.91 ✓	——	2.18	3.5以下	2.86	——	3.00	4.0以下	1.96	——	2.04
	強 熱 減 量	5.0以下	2.50 ✓	——	2.81	5.0以下	1.49	——	1.62	5.0以下	1.82	——	2.09
	全アルカリ	0.75以下	0.55 ✓	——	0.58	0.75以下	0.48	——	0.55	——	——	——	——
	塩化物イオン	0.035以下	0.017 ✓	——	0.027	0.02以下	0.007	——	0.013	——	0.011	——	——

備考：

高炉セメントB種

1. ベースセメントの全アルカリ (%) : 0.55
2. 高 炉 ス ラ グ の 分 量 (%) : 40~45

全アルカリの最大値のうち直近6ヶ月の最大の値

- 普通ポルトランドセメント (%) : 0.63
早強ポルトランドセメント (%) : 0.57

1. 試験方法は、JIS R 5201、JIS R 5202、JIS R 5203及びJIS R 5204による。なお、JIS R 5202は本体法による。
2. 安定性の試験成績は、パット法による。
3. 28dの圧縮強さ及び水和熱は、前月度の値を示す。

お問い合わせその他ご連絡先：

住友大阪セメント株式会社
名古屋支店

〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2丁目14番19号
(住友生命名古屋ビル3F)
TEL(052)566-3203
静岡営業所 TEL(054)253-7108

■ 骨材試験成績書 ■

東海商事ブロック工業株式会社・大野工場
岐阜県揖斐郡大野町本庄
TEL 0585(35)2031
FAX 0585(35)2522

検 印 欄

I Q C 室 長 試験係




令和 4 年 4 月度

産地品名	赤坂産 細骨材		昼飯産 粗骨材					
骨材名称	砕砂		砕石					
最大寸法(mm)	5		15					
試験項目	結果	規格値	結果	規格値	結果	規格値	結果	規格値
表乾密度 (g/cm ³)	2.67	2.67±0.02	2.67	2.67±0.02				
絶乾密度 (g/cm ³)	2.64	2.5以上	2.65	2.5以上				
吸水率 (%)	0.98	3.0以下	0.82	3.0以下				
単位容積質量 (kg/ℓ)								
粒形判定実積率 (%)	58.3	54以上						
微粒分量 (%)	2.1	3.0±2.0	0.6	0.5±0.5				
粘土塊量 (%)								
軟石量 (%)								
有機不純物								
安定性 (%)	1.1	10以下	1.0	12以下				
塩化物量 (%)								
すりへり減量 (%)			22.0	40以下				
アルカリ骨材反応性試験	A	無害である	A	無害である				

ふるい分け試験 (通過率%)

骨材名称	砕砂		砕石					
ふるい(mm)	通過率	規格値	通過率	規格値	通過率	規格値	通過率	規格値
50			100	100-100				
40			100	100-100				
30			100	100-100				
25			100	100-100				
20			100	100-100				
15			100	100- 90				
10	100	100-100	58	70- 40				
5	100	100- 90	2	15- 0				
2.5	86	100- 80	1	5- 0				
1.2	67	90- 50						
0.6	34	65- 25						
0.3	19	35- 10						
0.15	6	15- 2						
粗粒率	2.88	2.80±0.15	6.39	6.35±0.15				

粒 度 曲 線

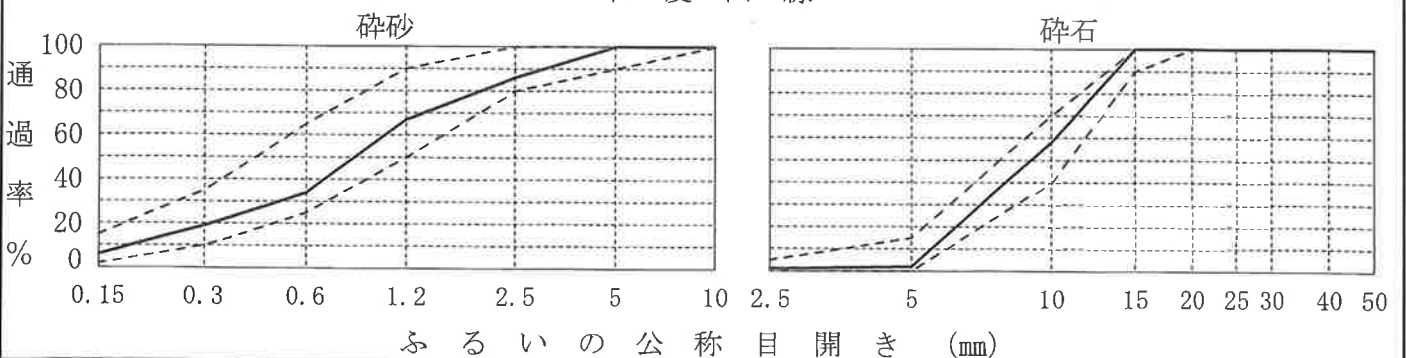

備考:

骨材試験成績書

東海商事ブロック工業株式会社・大野工場
岐阜県揖斐郡大野町本庄

TEL 0585(35)2031

FAX 0585(35)2522

令和 3 年 1 1 月度

検 印 欄

I Q C 室 長 試験係




産地品名	西濃産 溶融スラグ							
骨材名称	溶融スラグ							
最大寸法(mm)	5							
試験項目	結果	規格値	結果	規格値	結果	規格値	結果	規格値
表乾密度 (g/cm ³)	2.83	2.82±0.02						
絶乾密度 (g/cm ³)	2.83	2.50以上						
吸水率 (%)	0.18	3.0以下						
単位容積質量 (kg/ℓ)								
粒形判定実積率 (%)	54.8	53.0以上						
微粒分量 (%)	2.3	5.0以下						
粘土塊量 (%)								
軟石量 (%)								
有機不純物								
安定性 (%)	0.1	10.0以下						
塩化物量 (%)								
すりへり減量 (%)								
アルカリ骨材反応性試験	A	無害である						

ふるい分け試験 (通過率%)

骨材名称	溶融スラグ							
ふるい(mm)	通過率	規格値	通過率	規格値	通過率	規格値	通過率	規格値
50								
40								
30								
25								
20								
15								
10	100	100-100						
5	100	100- 90						
2.5	98	100- 80						
1.2	75	90- 50						
0.6	40	65- 25						
0.3	13	35- 10						
0.15	5	15- 2						
粗粒率	2.69	2.75±0.20						

粒 度 曲 線

溶融スラグ

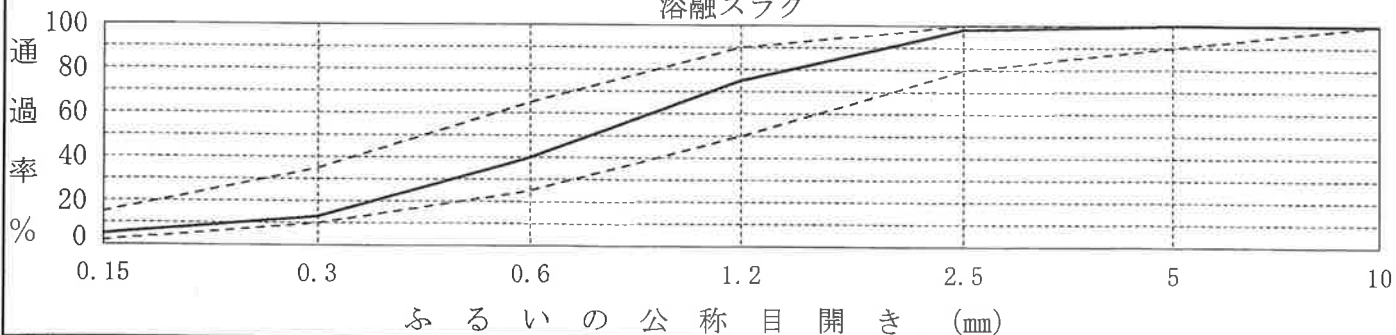

備考:

コンクリート用溶融スラグ細骨材試験成績書

令和4年3月23日

IQC	試験室長	担当者	合・否
			合格

品質管理責任者

製造者
製造工場
製造年月
採取年月
ロット番号
西濃環境整備組合
西濃環境保全センター
令和4年2月
2月11日、18日、26日
0402

環境安全品質試験
(いずれかに○印)

環境安全形式試験
溶融スラグ骨材試料で実施

環境安全受渡試験

搬出ヤード名: No.4

試験実施事業者・責任者(検液の調整及び分析)
(一財) 岐阜県公衆衛生検査センター 環境計量士

山田 雅英

区分	項目	試験項目						
		カドミウム	鉛	六価クロム	ひ素	水銀	セレン	ふっ素
溶出量 mg/L	試験結果	0.0003未満	0.005未満	0.04未満	0.005未満	0.0005未満	0.002未満	0.1
	環境安全品質基準	0.01以下	0.01以下	0.05以下	0.01以下	0.0005以下	0.01以下	0.8以下
含有量 mg/kg	試験結果	3未満	9	2未満	1未満	0.05未満	3未満	200
	環境安全品質基準	150以下	150以下	250以下	150以下	15以下	150以下	4000以下

製品の呼び方	化学成分%							塩化物量 (NaClとして) %	アルカリシリカ反応性		絶対密度 g/cm ³	吸水率 %	安定性 %	粒形判定 実積率 %	微粒分量 %							
	全硫黄 (Sとして)				三酸化硫黄 (SO ₃ として)		金属鉄 ^{a)}		迅速法													
	酸化カルシウム (CaOとして)	43	✓	0.19	✓	0.1未満	✓			0.7						✗	A	✓	—			
MS 5	45.0以下		2.0以下		0.5以下		1.0以下		0.04以下		判定結果をA又はBと記入する。		2.93	✓	0.24	✓	0.0	✓	55.5	✓	1.8	
規格値												2.5以上	3.0以下	10以下	53以上	7.0 (5.0) ^{b)} 以下						
製品の呼び方	ふるいを通るものの質量分率 %							粗粒率 c)	膨張率		膨張率 %	核あり 核なし	判定困難									
	10mm	5mm	2.5mm	1.2mm	0.6mm	0.3mm	0.15mm															
MS 5	100	✓	100	✓	99	✓	82	✓	38	✓	13	✓	5	✓	2.63	✓	(2.69)	-1	✓	0個	✓	0個
規格値	100	90~100	80~100	50~90	25~65	10~35	2~15	製造業者と購入者との協議によって定めた粗粒率に対して±0.20の範囲のものでなければならぬ。				24時間経過後に膨張があつてはならない。				ポップアウトがあつてはならない。 判定: ポップアウトではない 核あり: ポップアウト 核なし: ポップアウトではない 判定困難: ポップアウトではない						

- 注 a) 附属書Bによる場合は、試験値の後に“附属書B”と記述する。
b) 括弧内は、コンクリートの表面がすり減り作用を受ける場合である。
c) 括弧内は、購入契約時に定められた協議値を記入する。
d) アルカリシリカ反応性試験実施日: 令和4年1月11日 ~ 令和4年1月24日採取)
ポップアウト試験実施日: 令和4年1月7日 ~ 令和4年1月24日採取)

〒 501-0533

(78940)

岐阜県揖斐郡大野町本庄 859-1

東海商事ブロック工業機

御中

種 類 高性能AE減水剤 標準形 (1種)

商品名 チューポールHP-11



〒443-8611 愛知県清海市港町2番5号

竹本油脂株式会社

☎ (0533) 68-2118

1. コンクリートの試験結果

項 目		JIS A 6204による規定値	形式評価試験値	性能確認試験値
フレッシュコンクリート	減 水 率 %	18以上	19	19 ✓
	ブリーディング量の比 %	60以下	19	—
	ブリーディング量の差 cm^3/cm^3	—	—	—
	凝結時間の差 分	始 発	+10	± 0 ✓
		終 結	± 0	+10 ✓
	経時変化量	スランプ cm	4.5	4.5 ✓
		空 気 量 %	-0.7	-0.8 ✓
硬化コンクリート	圧 縮 強 度 比 %	材 齢 1 日	—	—
		材 齢 2 日 (5℃)	—	—
		材 齢 7 日	152	151 ✓
		材 齢 28 日	136	135 ✓
	長 さ 変 化 比 %	110以下	97	—
	凍結融解に対する抵抗性 (相対動弾性係数 %)	60以上	90	—

注記1 1 m^3 当たりの化学混和剤の使用量 形式評価試験 2.80 kg/m^3 性能確認試験 2.80 kg/m^3

注記2 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2021年 9月の試験結果である。

ただし、圧縮強度の性能確認試験は1年に1回実施し、この表に表示している試験値は、2021年 10月の試験結果である。

注記3 この表に表示している形式評価試験は、2020年 9月に竹本油脂株式会社で実施した試験結果である。

2. 塩化物イオン (Cl^-) 量及び全アルカリ量

項 目	JIS A 6204 による 規定値	形式評価試験値	性能確認試験		
			化学混和剤中の 含有量	1 m^3 当たりの 化学混和剤の使用量	試 験 値
塩化物イオン (Cl^-) 量	0.02 kg/m^3 以下	0.00 kg/m^3	0.00 %	2.80 kg/m^3	0.00 kg/m^3 ✓
全アルカリ量	0.30 kg/m^3 以下	0.05 kg/m^3	1.9 %	2.80 kg/m^3	0.05 kg/m^3 ✓

注記1 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2021年 9月の試験結果である。

注記2 この表に表示している形式評価試験は、2020年 9月に竹本油脂株式会社で実施した試験結果である。

3. チューポールHP-11の品質

化学混和剤中の含有量		密度 (g/cm^3 , 20℃)	
塩化物イオン (Cl^-) 量	全アルカリ量	規 格 値	試 験 値
0.00 %	1.9 %	1.03 ~ 1.11	1.075 ✓

注 記 この表に表示している試験値は、2021年 9月の試験結果である。



I Q C	試験年度	担当者	合・否
			合格

コンクリート混和材石灰石微粉末検査成績表

東海商事ブロック工業株式会社 御中

2022年 4月度

近江鋳業株式会社

種類 : 石灰石微粉末

品名 : カルファインダー90



検 査 項 目		品質規格	成 績
比表面積	(cm ² /g)	5000 ± 500	5000
圧縮強度比 (%)	7 d	100 以上	124
	28 d	100 以上	115
CaCO ₃	(%)	90 以上	98.9
MgO	(%)	5 以下	0.32
SO ₃	(%)	0.5 以下	0.1 未満
Al ₂ O ₃	(%)	1.0 以下	0.05
湿分	(%)	1.0 以下	0.08
メチレンブルー吸着量	(mg/g)	1.0 以下	0.17
全アルカリ量	(%)	0.02 以下	0.01 未満
塩化物イオン	(%)	0.02 以下	0.002
密度	(g/cm ³)	2.6 以上	2.71

社外品質検査項目

- ・ 圧縮強度比 : 2021年7月の試験報告書より
- ・ メチレンブルー吸着量 : 2021年6月の試験報告書より
- ・ 全アルカリ量 : 2021年6月の試験報告書より

問い合わせ先 : 近江鋳業株式会社
営 業 部
TEL : 0749-55-2013
FAX : 0749-55-0641



試験成績書

No. 22M2048

令和 4 年 2 月 1 8 日

杉山金網株式会社 御中

日本工業規格表示認証番号TC0408088

大阪鋼業株式会社三重工場

三重県津市美里町家所4527

TEL (059) 279-3737

出荷日 令和 4 年 2 月 1 8 日

出荷質量 4, 8 0 0 K g

規格 J I S G 3 5 3 2 鉄線

種類記号	コンクリート用鉄線 (SWM-P)	線径	2. 6 0 mm
使用線材	軟鋼線材 JIS G 3505 SWRM6適合材		

試験項目	実測寸法 mm	引張荷重 N	引張強さ N/mm ²	絞り %	曲げ性	外観
規格値						
No.	±0.06	—	540以上	30以上		
1	2. 5 8 ✓	4, 0 0 0	7 6 6 ✓	4 6 ✓	g o o d ✓	g o o d ✓
2	2. 5 7 ✓	3, 9 6 0	7 6 4 ✓	5 3 ✓	g o o d ✓	g o o d ✓
3	2. 5 6 ✓	4, 0 0 0	7 7 8 ✓	4 9 ✓	g o o d ✓	g o o d ✓

材料の化学成分

%

チャージ No.	C × 100	Si × 100	Mn × 100	P × 1000	S × 1000
1 J 9 4 1 0 0	5	2	3 4	8	1 3

出荷品製造番号 (製造年月日 | 製造番号)

04.02.01	1101	04.02.02	1101				
	1102		1102				
	1103		1103				
	1104		1104				
	1201		1201				
	1202		1202				



試験成績書

No. 22M2018

令和 4 年 2 月 4 日

杉山金網株式会社 御中

日本工業規格表示認証番号TC0408088

大阪鋼業株式会社三重工場

三重県津市美里町家所4527

TEL (059) 279-3737

出荷日 令和 4 年 2 月 4 日

出荷質量 11, 205 Kg

規格 JIS G 3532 鉄線

種類記号	コンクリート用鉄線 (SWM-P)	線径	3.20 mm
使用線材	軟鋼線材 JIS G 3505		

試験項目	実測寸法 mm	引張荷重 N	引張強さ N/mm ²	絞り %	曲げ性	外観
規格値 No.	±0.08	—	540以上	30以上		
1	3.17 ✓	5,280	669 ✓	64 ✓	good ✓	good ✓
2	3.16 ✓	5,100	651 ✓	64 ✓	good ✓	good ✓
3	3.18 ✓	5,500	693 ✓	61 ✓	good ✓	good ✓


材料の化学成分

%

チャージ No.	C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000
1U94352	6	17	56	11	11

出荷品製造番号 (製造年月日 | 製造番号)

04.01.19	1101 1102 1103 1104 1201 1202	04.01.20	1101 1102 1103 1104 1201 1202	04.01.21	1101 1102		
----------	--	----------	--	----------	--------------	--	--

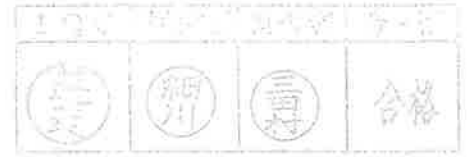

試 験 成 績 書

No. 22M2003

令和 4 年 2 月 2 日

杉山金網株式会社 御中

日本工業規格表示認証番号TC0408088
大阪鋼業株式会社三重工場
三重県津市美里町家所 4527
TEL (059) 279-3737

出荷日 令和 4 年 2 月 2 日

出荷質量 12,800 Kg

規格 JIS G 3532 鉄線

種類記号	コンクリート用鉄線 (SWM-P)	線 径	4.00 mm
使用線材	軟鋼線材 JIS G 3505 SWRM6適合材		

試験項目	実測寸法 mm	引張荷重 N	引張強さ N/mm ²	絞 り %	曲 げ 性	外 観
規格値 No.	±0.08	—	540以上	30以上		
1	3.96 ✓	7,380	600 ✓	68 ✓	good ✓	good ✓
2	3.97 ✓	7,820	632 ✓	65 ✓	good ✓	good ✓
3						

材料の化学成分

%

チャージ No.	C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000
1 J 9 4 1 0 0	5	2	3 4	8	1 3

出荷品製造番号 (製造年月日 | 製造番号)

04.01.24	1103	04.01.25	1103	04.01.26	1103		
	1104		1104		1104		
	1201		1201		1201		
	1202		1202		1202		
04.01.25	1101	04.01.26	1101				
	1102		1102				



試験成績書

No. 22M2052

令和 4 年 2 月 2 2 日

杉山金網株式会社 御中

日本工業規格表示 認証番号 TC0408088
大阪鋼業株式会社 三重工場
三重県津市美里町家所 4527
TEL (059) 279-3737

出荷日 令和 4 年 2 月 2 2 日

出荷質量 1 2 , 8 0 0 K g

規格 J I S G 3 5 3 2 鉄線

種類記号	コンクリート用鉄線 (SWM-P)	線径	5.00 mm
使用線材	軟鋼線材 JIS G 3505 適合材 (SS400材)		

試験項目	実測寸法 mm	引張荷重 N	引張強さ N/mm ²	絞り %	曲げ性	外観
規格値 No.	±0.10	—	540以上	30以上		
1	4.96 ✓	11,850	614 ✓	64 ✓	good ✓	good ✓
2	4.97 ✓	11,850	611 ✓	68 ✓	good ✓	good ✓
3	4.98 ✓	11,250	578 ✓	67 ✓	good ✓	good ✓

材料の化学成分

%

チャージ No.	C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000
1 U 9 4 0 4 6	8	20	58	8	11

出荷品製造番号 (製造年月日 | 製造番号)

04.02.03	3202	04.02.07	3102	04.02.08	3102		
04.02.04	3101		3103		3103		
	3102		3104		3104		
	3103		3201		3201		
	3202		3202				
04.02.07	3101	04.02.08	3101				



試験成績書

No. 22M2032

令和 4 年 2 月 1 0 日

杉山金網株式会社 御中

日本工業規格表示認証番号 TC0408088

大阪鋼業株式会社 三重工場

三重県津市美里町家所4527

TEL (059) 279-3737

出荷日 令和 4 年 2 月 1 0 日

出荷質量 12,805 Kg

規格 JIS G 3532 鉄線

種類記号	コンクリート用鉄線 (SWM-P)	線径	6.00 mm
使用線材	軟鋼線材 JIS G 3505 適合材 (SS400材)		

試験項目	実測寸法 mm	引張荷重 N	引張強さ N/mm ²	絞り %	曲げ性	外観
規格値						
No.	±0.10	—	540以上	30以上		
1	5.96 ✓	17,250	619 ✓	57 ✓	good ✓	good ✓
2	5.98 ✓	18,350	654 ✓	60 ✓	good ✓	good ✓
3	5.97 ✓	16,000	572 ✓	66 ✓	good ✓	good ✓

材料の化学成分

%

チャージ No.	C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000
1U93554	8	18	53	10	16

出荷品製造番号 (製造年月日 | 製造番号)

03.12.14	3202	03.12.21	3103	03.12.21	3205		
	3203		3104	04.01.21	2101		
	3204		3201		2102		
	3205		3202		2103		
03.12.21	3101		3203				
	3102		3204				

INSPECTION CERTIFICATE
鋼材検査証明書

GODO STEEL, LTD. OSAKA WORKS
合同製鐵株式会社大阪製造所
1-1-2, NISHIJIMA, NISHIYODOGAWA-KU, OSAKA, JAPAN
大阪市西淀川区西島1丁目1番2号

Contract No. 注文番号: 606132160A4

Order's No. 注文書番号:

Supplier 注文者: 伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社

Commodity 品名: 異形棒鋼 (バーインコイル)

Specification 規格: JIS G 3112

Customer 需要家: SD295

Shipper 事業者: 杉山金網株式会社

Destination 場港:

工事名称:

JIS No. JIS認証番号: QA0507003

Ship No. 船番:

Certificate No. 証明番号: 1020220201254

Date 発行日: 2022/02/09

処理コード: 0209 67673

S i z e 寸 法		Length 長 さ	Quantity 員 数	Mass 質 量 kg	Charge No. 鋼 番	Chemical Composition					化学成分 (%)				
						C X100 Max.	Si X100 Max.	Mn X100 Max.	P X1000 Max.	S X1000 Max.					
D 6			10	10, 271	523159	15 -	22 -	66 -	24 -	23 -					
D 6			10	10, 139	523160	15 -	20 -	65 -	23 -	23 -					
合計			20	20, 410											
S i z e 寸 法		Charge No. 鋼 番	Tensile Test		引 張 試 験 (GL=8D)	Hardness 硬 度	Impact Test		Lap Joint Test						
			Y.P. 降伏点 又は0.2%耐力 N/mm ² Min.	295	T.S. 引張強さ N/mm ² 440 - 600	EL. 伸び % Min. 16	R.A. 絞り % 1.5D	Angle ° 180	GOOD - GOOD						
D 6		523159	336 -		530 -	30 -									
D 6		523160	311 -		501 -	31 -									



Leader of Quality Control Group
品質管理グループリーダー
Deisuke Michishita
道下 大輔

Surveyor to
WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN MADE IN ACCORDANCE WITH THE RULES OF THE CONTRACT.
上記注文品は御指定の規格または仕様に従って製造され、その要求事項を満足していることを証明します。

00071006037401

契約番号

1-2-02-885-002

出荷年月日

2022/2/21

鋼材検査証明書

証明書番号

594179

発行年月日

2022/2/21

契約先：スギト鋼材株式会社

規格

JIS G3112

認証番号

TC0507036

品名

異形棒鋼

共英製鋼株式会社

枚方事業所 品質管理課

品質管理責任者 氏名 水谷



種類の記号

SD295

TOUGH-CON (タフコン)

〒573-0004 大阪府枚方市中宮大池3丁目1番地1号

TEL 072 (849) 3221

FAX 072 (849) 3339

寸法	長さ (m)	鋼番	員数 (本)	質量 (kg)	引 張 試 験				化 学 成 分 (%)											Ceq ×100		
					降伏点 又は耐力 N/mm ²	引張強さ N/mm ²	降伏比 %	降伏棚の ひずみ度 %	伸び %	曲げ試験												
										曲げ角度 内側半径	C	Si	Mn	P	S	Cu	Ni	Cr	V		Mo	
D10	8.000	53878 53879 小計 中計	4,200	26,880 26,880	295 以上	440 - 600	-	-	16 以上	180° 1.5D	27 以下	55 以下	150 以下	50 以下	50 以下	-	-	-	-	-	-	-
			386 - 378 -		516 - 502 -	75 75		24 - 24 -	GOOD - GOOD -	20 - 19 -	15 - 16 -	74 - 74 -	27 - 26 -	35 - 39 -	35 35	10 10	27 18	0 1	18 19	39 36		

上記鋼材は規定の試験を行い、これに合格したことを証明致します。



契約番号

1-2-02-885-002

出荷年月日

2022/2/21

鋼材検査証明書

証明書番号

590071

発行年月日

2022/2/21

契約先：スギト鋼材株式会社

規格

JIS G3112

認証番号

TC0507036

品名

異形棒鋼


杉山金網株式会社

共英製鋼株式会社

校方事業所 品質管理課

品質管理責任者 氏名

水谷



種類の記号

SD295

TOUGH-CON (タフコン)

〒573-0004 大阪府枚方市中宮大池3丁目1番地1号

TEL 072 (849) 3321

FAX 072 (849) 3339

寸法	長さ (m)	鋼番	員数 (本)	質量 (kg)	引 張 試 験					曲げ試験	化 学 成 分 (%)										C _{eq} ×100			
					降伏点 又は耐力 N/mm ²	引張強さ N/mm ²	降伏比 %	降伏欄の ひずみ度 %	伸び %		C ×100	S i ×100	M n ×100	P ×1000	S ×1000	C u ×100	N i ×100	C r ×100	V ×1000	M o ×1000				
D13	8.000	53910 53911 小計 中計	600		295 以上	440 - 600	-	-	16 以上	180° 1.5D	27 以下	55 以下	150 以下	50 以下	50 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2,700		377 - 373 -	506 - 503 -	75 74		25 - 20 -	GOOD - GOOD -	19 - 18 -	19 - 20 -	74 - 75 -	27 - 29 -	36 - 37 -	34 31	12 12	23 31	3 7	33 50	38 39			
			3,300	26,268																				
			3,300	26,268																				

炭素当量 Ceq = C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14

上記鋼材は規定の試験を行い、これに合格したことを証明致します。





鋼材検査証明書
INSPECTION CERTIFICATE



トピー工業株式会社

TOPY INDUSTRIES, LIMITED

本社：東京都品川区大崎一丁目2番2号

Head Office: 1-2-2, Ohsaki, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan

製造場所：愛知県豊田市明所町1番地

Factory: 1-1-1, Akasaka, Toyohashi-shi, Aichi, Japan

日付：2021年06月17日

証明番号：MB16804

契約番号：1-02T-6A-B-1-H122

二次店名：スギト鋼材株式会社

工事物件名：在庫用

規格 SPECIFICATION: JIS G 3112 SD295

鋼	Heat No.	員 数 QUANTITY	質 量 MASS KG	試験番号 TEST No.	化 学 成 分 CHEMICAL COMPOSITION (%)														引 張 試 験 TENSILE TEST				衝 撃 試 験 IMPACT TEST																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					C	Si	Mn	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	Al	V	B	PCM	Ceq	抗張力 Tensile Strength Y.P.	引張延伸率 Elongation % EL.	T.S.	Y.R.	EL.T	温度 Temp. ℃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					X100			X1000			X1000			X100			X1000			X100		X100		N/mm ²		%		①	②	③	Ave.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
寸 法 SIZE					27	55	150	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								



報告書No. 20220411151

令和4年4月11日

骨材のアルカリシリカ反応性試験報告書

矢橋工業 株式会社 御中

採取場所 大垣市赤坂町地内
採取者名 矢橋工業 株式会社
採取年月日 令和4年3月16日
骨材名称 砕砂(細骨材)
備考 赤坂産 石灰石
試験実施日 令和4年4月7日
試験方法 JIS A 1145: 2017 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法 (化学法)

アルカリ濃度減少量 (Rc)
溶解シリカ量 (Sc)
岐阜県生コンクリート工業組合 中濃試験場 化学室
(岐阜県美濃市極楽寺464番地の7)

建設技第202号
岐阜県美濃市極楽寺464番地の7
岐阜県生コンクリート工業組合
中濃試験場
Tel 05-6433-3392
Fax 05-6433-3392
承認署名者 兼 兼
場長 武井

試験結果

繰返し	アルカリ濃度減少量			溶解シリカ量		
	Rc (mmol/L)	V ₂ (mL)	Rc	希釈 n	A (mg/L)	Sc
1	20	19.50	15	1	3.039	2
2	20	19.50	15	1	3.123	2
3	20	19.42	19	1	3.034	2
平均値	—	—	16	—	—	2
V ₃ (mL)	19.80	F	1.001			

ご依頼のありました骨材の試験結果を以下のとおり報告致します。

受付年月日	令和4年3月16日
識別番号	220316A151
骨材名称	砕砂(細骨材)
試験項目	骨材のアルカリシリカ反応性試験 (化学法)
顧客名称(住所)	矢橋工業 株式会社 (岐阜県大垣市南市橋町1753)

原本と相違がないことを証明する。
岐阜県生コンクリート工業組合
中濃試験場 場長

注) 本報告書は、試験場に持ち込まれた本番中に記載の試験料についてのみの有効です。
尚、岐阜県生コンクリート工業組合中濃試験場の文書による承認なしでは、完全な複製を除き、報告書の一部のみを複製する事を禁じます。

—判定基準—
無害

a) Scが10mmol/L以上で、Rcが700mmol/L未満の範囲で
ScがRc未満となる場合。
b) Scが10mmol/L未満で、Rcが700mmol/L未満の場合。

無害でない : Scが10mmol/L以上で、Rcが700mmol/L未満の範囲で
ScがRc以上となる場合。

判定しない : Rcが700mmol/L以上の場合。

注) 採取場所、採取者名、採取年月日、骨材名称、備考は、ご依頼者の申し出により記入しました。

報告書No. 20220411151

アルカリシリカ反応性の判定

無害

ここに、A : 検量線から求めたけい素量 (Si mg/L)

$$Rc = \frac{20 \times 0.05 \times F}{V_1} \times (V_3 - V_2) \times 1000$$

ここに、
V₁ : 分取量 (mL)
V₂ : 滴定量 (0.05mol/L 塩酸)
V₃ : 空試験滴定量 (0.05mol/L 塩酸)
F : 0.05mol/L 塩酸フアクター

$$Sc = 20 \times n \times A \times \frac{1}{28.09}$$



報告書No. 20220407152

令和4年4月7日

骨材のアルカリシリカ反応性試験報告書

マルアイ石灰工業株式会社 御中



報告書No. 20220407152

採取場所 岐阜県大垣市星飯地内
採取者名 マルアイ石灰工業株式会社
採取年月日 令和4年3月14日
骨材名称 砕石 1505
試験実施日 令和4年4月5日 ~ 令和4年4月6日
試験方法 JIS A 1145 : 2017 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法 (化学法)

1. アルカリ濃度減少量 (Rc) : 塩酸 (HCl) 滴定法
2. 溶解シリカ量 (Sc) : 吸光度法
試験実施場所 岐阜県生コンクリート工業組合 中濃試験場 化学室
(住所) (岐阜県美濃市極楽寺464番地の7)

建設技第202号
岐阜県美濃市極楽寺464番地の7
岐阜県生コンクリート工業組合
中濃試験場
Tel 0573-355292
Fax 0573-355248
承認署名者 齋 場長 武井

試験結果

繰返し	アルカリ濃度減少量			溶解シリカ量		
	Rc (mmol/L)	V2 (mL)	Rc (mmol/L)	Sc (mmol/L)	A (mg/L)	Sc (mmol/L)
1	20	19.52	14	1	1.938	1
2	20	19.50	15	1	1.937	1
3	20	19.50	15	1	1.909	1
平均値	—	—	15	—	—	1

V3 (mL) : 19.80 F : 1.001

$$Rc = \frac{20 \times 0.05 \times F}{V_1} \times (V_3 - V_2) \times 1000$$

ここに、
V1 : 分取量 (mL)
V2 : 滴定量 (0.05mol/L 塩酸)
V3 : 空試験滴定量 (0.05mol/L 塩酸)
F : 0.05mol/L 塩酸ファクター

$$Sc = 20 \times n \times A \times \frac{1}{28.09}$$

ここに、
A : 検量線から求めたけい素量 (Si mg/L)

アルカリシリカ反応性の判定

—判定基準—

無害 : a) Scが10mmol/L 以上で、Rcが700mmol/L 未満の範囲で

ScがRc未満となる場合。

b) Scが10mmol/L 未満で、Rcが700mmol/L 未満の場合。

無害でない : Scが10mmol/L 以上で、Rcが700mmol/L 未満の範囲で

ScがRc以上となる場合。

判定しない : Rcが700mmol/L 以上の場合。

(注) 採取場所、採取者名、採取年月日、骨材名称は、ご依頼者の申し出により記入しました。

ご依頼のありました骨材の試験結果を以下のとおり報告致します。

受付年月日	令和4年3月15日
識別番号	220315A152
骨材名称	砕石 1505
試験項目	骨材のアルカリシリカ反応性試験 (化学法)
顧客名称 (住所)	マルアイ石灰工業株式会社 (岐阜県大垣市赤坂町3351番地)



(注) 本報告書は、試験場に持ち込まれた本書中に記載の試験料についてのみの有効です。
尚、岐阜県生コンクリート工業組合中濃試験場の文書による承認なしでは、完全な複製を除き、報告書の一部のみを複製する事を禁じます。

試験成績書

東海技物第 21710214-001 号(1/2)

一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター 様

依頼者名称	一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
依頼者住所	岐阜県岐阜市曙町4-6
受付年月日	令和3年12月28日
骨材名称	溶融スラグ 21Z00083
骨材産地	
採取場所	西濃環境保全センター
試料採取日	令和3年12月24日
試料採取者	一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター

下記項目の試験結果について別紙のとおり報告します。

令和4年1月20日



試験項目

1. 骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法) (JIS A 1145: 2017)

試験実施場所: 一般財団法人 東海技術センター(愛知県瀬戸市坂上町420番地1)

- 注1. 試験試料等の内容は、ご依頼者の試験依頼書の記載事項に基づき表記しました。
2. 本結果は、ご依頼者が採取し提供された試料に対して適用するものである。
3. この試験成績書の一部を複製するときは、書面によって当該試験所の承認を得るようして下さい。

骨材名称 溶融スラグ 21Z00083

骨材産地

採取場所 西濃環境保全センター

試料採取日 令和3年12月24日

試料採取者 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター

試験実施日 令和4年1月11日 ~ 1月12日

試験方法

JIS A 1145

1. アルカリ濃度減少量(Rc): 塩酸(HCl)滴定法

2. 溶解シリカ量(Sc): 原子吸光度法

試験結果

試料量: 25.00 (g) 反応条件: 80℃ 24時間

繰返し	アルカリ濃度減少量				溶解シリカ量	
	R _c (mmol/L)		R _c	n	A (mg/L)	S _c (mmol/L)
1	V ₁ (ml)	V ₂ (ml)	19	1	2.0	1
2	20	19.40	21	1	1.5	1
3	20	19.35	21	1	1.7	1
平均値	—	—	20	—	—	1

V₃ (mL): 19.77 F: 1,000

$R_c = (20 \times 0.05 \times F) \times (V_3 - V_2) \div V_1 \times 1000$

ここに V₁: 分取量

V₂: 滴定量 (0.05mol/L塩酸)

V₃: 空試験量 (0.05mol/L塩酸)

F: 0.05mol/L 塩酸フアクター

$Sc = 20 \times n \times A \div 28.09$

ここに n: 希釈倍率

A: シリカ濃度 (Si mg/L)

アルカリシリカ反応性の判定

無害

—判定基準—

無害: 下記以外の場合は、無害と判定する。

無害でない: Sc ≥ 10mmol/Lかつ Rc < 700mmol/Lの時

Sc ≥ Rcとなる場合は、無害でない。

抑制対策の区分	抑制対策の方法			
a)コンクリート中のアルカリ総量の規制	全アルカリ量 ⁽¹⁾ が明らかなポルトランドセメントなどを使用し、式（１）によって計算されるコンクリート中のアルカリ総量（R _t ）が3.0kg/m ³ 以下となることを確認する。			
	$R_t = R_C + R_a + R_s + R_m \cdots \cdots \cdots (1)$			
	ここに、 R _t : コンクリート中のアルカリ総量（kg/m ³ ）			
	R _C : コンクリート中のセメントに含まれる全アルカリ量 ⁽¹⁾ （kg/m ³ ） ＝ 単位セメント量（kg/m ³ ）× セメント中の全アルカリ量 ⁽¹⁾ （％）／100			
	R _a : コンクリート中の混和材に含まれる全アルカリ量（kg/m ³ ） ＝ 単位混和材量（kg/m ³ ）× 混和材中の全アルカリ量 ⁽¹⁾ （％）／100			
	R _s : コンクリート中の骨材に含まれる全アルカリ量（kg/m ³ ） ＝ 単位骨材量（kg/m ³ ）× 0.53 × 骨材中のNaCl量（％）／100			
	R _m : コンクリート中の混和剤に含まれる全アルカリ量（kg/m ³ ） ＝ 単位混和剤量（kg/m ³ ）× 混和剤中の全アルカリ量 ⁽¹⁾ （％）／100			
	セメント中の全アルカリ量		（％）	0.63
	単位セメント量		（kg/m ³ ）	350
	混和材中の全アルカリ量		（％）	0.01
	単位混和材量		（kg/m ³ ）	168
	骨材中（細骨材）の種類		砕砂	溶融スラグ
	骨材中（細骨材）のNaClの量		（％）	0.000 0.005
	単位骨材（細骨材）量		（kg/m ³ ）	561 232
	混和剤中の全アルカリ量		（％）	1.9
単位混和剤量		（kg/m ³ ）	3.50	
コンクリート中のアルカリ総量		（kg/m ³ ）	2.29	
ただし、セメント中の全アルカリ量（A _c ）の値としては、直近6か月間の試験成績表に示されている全アルカリの最大値の最も大きい値を用いる。また、混和材及び混和剤に含まれる全アルカリ量並びに骨材のNaClの値は、最新の試験成績表に示されている値とする。				
注（ ¹ ） Na ₂ O及びK ₂ Oの含有量の和を、これと等価なNa ₂ Oの量（Na ₂ O _{eq} ）に換算して表した値で、Na ₂ O _{eq} （％）＝Na ₂ O（％）＋0.658K ₂ O（％）とする。				
b)抑制効果のある混合セメントなどの使用	1. 高炉セメントB種			

JISマーク表示制度

認 証 書

認証番号： GB0407060

東海商事ブロック工業株式会社
岐阜県大垣市藤江町二丁目128番地

産業標準化法第30条第1項の規定に基づき、下記の鋳工業品が主務省令及び日本産業規格に適合していることを認証します。

記

1. 鋳工業品の名称： プレキヤストコンクリート製品
2. JISの番号及び名称： JISA 5371 プレキヤスト無筋コンクリート製品
JISA 5372 プレキヤスト鉄筋コンクリート製品
3. 認証の区分： プレキヤスト無筋コンクリート製品Ⅰ類
プレキヤスト鉄筋コンクリート製品Ⅰ類
4. 製品の種類又は等級： 認証書別紙による
5. 工場の名称及び所在地： 東海商事ブロック工業株式会社 大野工場
岐阜県揖斐郡大野町本庄字上新田859番地1

認 証 日： 2007年8月1日
再発行日： 2019年8月7日



一般財団法人
日本建築規格試験所
大阪府吹田市西宮南1-8番1号



理事長 井上 一朗

認証書別紙

認 証 番 号： GB0407060

認 証 日： 2007年8月1日

再 発 行 日： 2019年8月7日

認証に係る製品の種類又は等級

表1 認証に係る製品の種類

認証の区分	製品の種類	製品	
		製品名	種類
プレキヤスト 無筋コンクリート製品 Ⅰ類	舗装・境界 ブロック類	境界ブロック	片、両、地
プレキヤスト 鉄筋コンクリート製品 Ⅰ類	路面排水溝類	上ぶた式U形側溝(本体)	1種
		落ちふた式U形側溝	1種、3種

I Q C	試験室長	担当者	合・否
達	細	真	格

(様式-3)

溶融スラグコンクリート中の塩化物イオン量測定結果表

令和 4 年 4 月度

コンクリートの種類	高流動 - 40.0 - 70 - 15 - N (配合記号 C)		
測定器具	カンタブ(標準品)	測定者名	三田村 和明
混和剤の種類	チューポール HP-11	混和剤の使用量(kg/m ³)	3.50
セメントの種類	普通ポルトランドセメント	単位水量(kg/m ³)	180

測定月日	4 月 / 日	
時刻	15 : 05	
カンタブの読み	1	2.2
	2	2.3
	3	2.2
塩素イオン濃度 (%)	1	0.030
	2	0.033
	3	0.030
	平均	0.03
塩化物量(kg/m ³)	0.05	
備考		

注) 塩化物量(kg/m³) = 塩素イオン濃度の3本の平均値 ÷ 100 × 単位水量(kg/m³)

岐阜県リサイクル認定製品認定通知書

申請者	氏名	東海商事ブロック工業株式会社
	住所	大垣市藤江町2-128

岐阜県リサイクル認定製品の認定及び利用の推進に関する条例第5条第6項の規定により、下記のとおり岐阜県リサイクル認定製品として認定したので通知します。

記

認定番号 174

製品名 落ちふた式U形側溝

循環資源名 溶融スラグ

認定期間 令和2年12月1日から令和5年11月30日まで

令和2年12月1日

岐阜県知事 古田 肇



岐阜県リサイクル認定製品認定通知書

申請者	氏名	東海商事ブロック工業株式会社
	住所	大垣市藤江町2-128

岐阜県リサイクル認定製品の認定及び利用の推進に関する条例第5条第6項の規定により、下記のとおり岐阜県リサイクル認定製品として認定したので通知します。

記

認定番号 175


製品名 ベース付歩車道境界ブロック

循環資源名 溶融スラグ

認定期間 令和2年12月1日から令和5年11月30日まで

令和2年12月1日

岐阜県知事 古田 肇



岐阜県リサイクル認定製品認定通知書

申請者	氏名	東海商事ブロック工業株式会社
	住所	大垣市藤江町2-128

岐阜県リサイクル認定製品の認定及び利用の推進に関する条例第5条第6項の規定により、下記のとおり岐阜県リサイクル認定製品として認定したので通知します。

記

認定番号 176

製品名 可変側溝

循環資源名 溶融スラグ

認定期間 令和2年12月1日から令和5年11月30日まで

令和2年12月1日

岐阜県知事 古田 肇



あいくる材認定証

31建企第704号
令和2年3月9日岐阜県大垣市藤江町二丁目128番地
東海商事ブロック工業株式会社
代表取締役 西田 昌和 様

愛知県知事 大村 秀章

愛知県リサイクル資材評価制度実施要領第11条の規定によって、申請のありました下記資材を認定します。

記

評価基準の区分	4) プレキャストコンクリート製品
資 材 名	① 落ちふた式U形側溝(本体) 2-⑤-イ (準JIS) ② 落ちふた式U形側溝(ふた) 2-⑤-イ (準JIS) ③ VS側溝(自由勾配側溝・本体) 2-⑤-カ (準JIS) ④ VS側溝(自由勾配側溝・ふた) 2-⑤-カ (準JIS)
寸 法 ・ 規 格	① 1種 300×300×2,000～300×500×2,000 3種 250×250×2,000～500×600×2,000 ② 1種 412×55/95×500 3種 362×90×500～622×125×500 ③ VS側溝 250×250×2,000～1,500×2,100×2,000 VS側溝隅切用(45° 曲り) 250×250×500/686～ 600×1,500×500/844 VS側溝横断用 250×250×2,000～1,500×2,100×2,000 土留VS側溝 300×400×2,000～600×2,000×2,000 VS側溝カセットウォール(底版組立式) 本体 250×500×2,000～1,500×2,100×2,000 底版 350×200×1,900～1,300×200×1,900 SVS側溝 300×300×2,000～600×1,500×2,000 SVS側溝横断用 300×300×2,000～600×1,500×2,000 SVS側溝カセットウォール(底版組立式) 本体 300×300×2,000～600×1,500×2,000 FVS側溝カセットウォール(底版組立式) 本体 300×600×2,000～600×2,000×2,000 FX側溝 300×300×1,000～300×400×2,000 ④ 車道用 350×90×500～1,630×180×500 軽荷重用 400×55/95×500～1,630×180×500 車道隅切用(45° 曲り) 350×90×271/416～700×140×277/567 SVS側溝ふた 313×80×500～603×125×500 FX側溝ふた 312×85×500
認 定 年 月 日	令和2年3月31日 更 新
用 途	道路排水施設等の新設・復旧工事に使用する資材
認 定 番 号	4) - 1 4 2

認定の有効期間	令和2年3月31日から令和5年3月30日
工場等の所在地 及び名称	岐阜県揖斐郡大野町本庄字上新田859番地1 東海商事ブロック工業株式会社 大野工場



創造・挑戦・行動 ～今を創り未来を創る～

東海商事ブロック工業株式会社



本 社	〒503-0893	岐阜県大垣市藤江町2丁目128番地
営 業 部		TEL <0584>81-6325
		FAX <0584>73-7541
大 野 工 場	〒501-0533	岐阜県揖斐郡大野町本庄上新田859-1
企画開発室		TEL <0585>35-2031
		FAX <0585>35-2522
三 重 工 場	〒519-0425	三重県度会郡玉城町岩出333
及び営業所		TEL <0596>58-2300
		FAX <0596>58-2330